# KOORDINAČNÍ SITUACE - MAŠO
## M 1:500

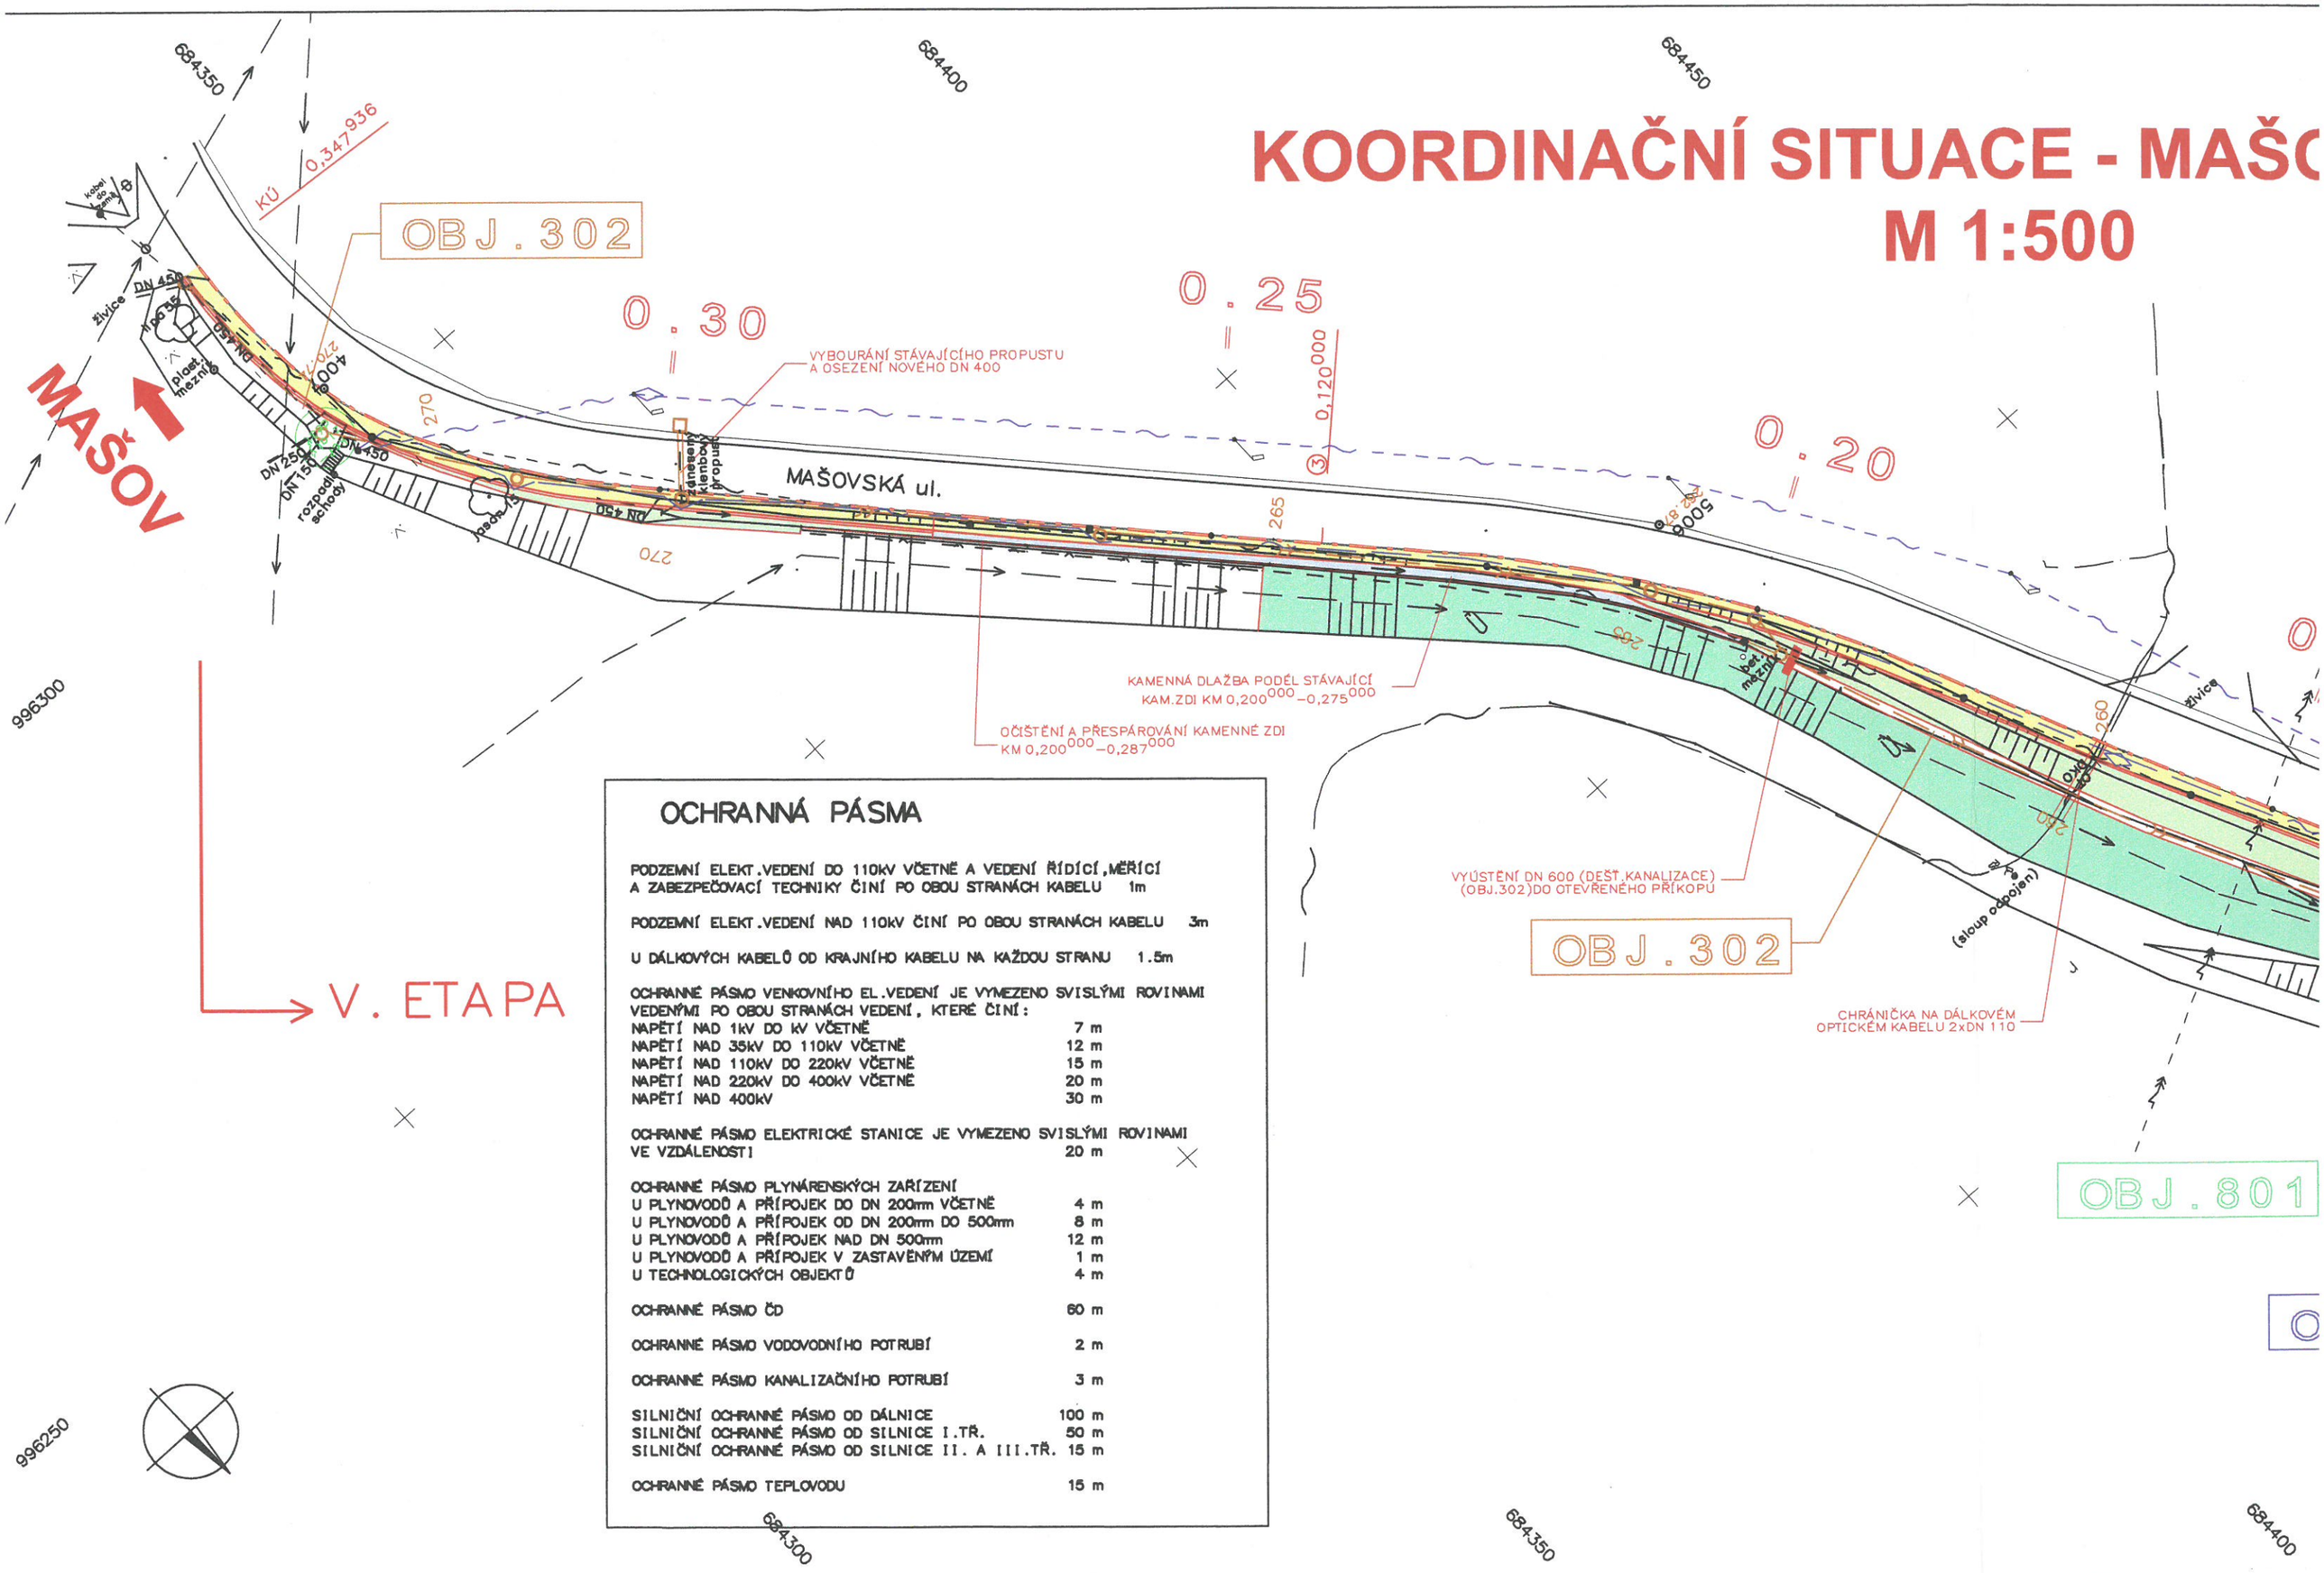


## OCHRANNÁ PÁSMA

PODZEMNÍ ELEKT.VEDENÍ DO 110kV VČETNĚ A VEDENÍ ŘÍDÍCÍ,MĚŘÍCÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY ČINÍ PO OBOU STRANÁCH KABELU 1m

PODZEMNÍ ELEKT.VEDENÍ NAD 110kV ČINÍ PO OBOU STRANÁCH KABELU 3m

U DÁLKOVÝCH KABELŮ OD KRAJNÍHO KABELU NA KAŽDOU STRANU 1.5m

OCHRANNÉ PÁSMO VENKOVNÍHO EL.VEDENÍ JE VYMEZENO SVISLÝMI ROVINAMI VEDENÝMI PO OBOU STRANÁCH VEDENÍ, KTERÉ ČINÍ:

| | |
|---|---|
| NAPĚTÍ NAD 1kV DO kV VČETNĚ | 7 m |
| NAPĚTÍ NAD 35kV DO 110kV VČETNĚ | 12 m |
| NAPĚTÍ NAD 110kV DO 220kV VČETNĚ | 15 m |
| NAPĚTÍ NAD 220kV DO 400kV VČETNĚ | 20 m |
| NAPĚTÍ NAD 400kV | 30 m |

OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉ STANICE JE VYMEZENO SVISLÝMI ROVINAMI VE VZDÁLENOSTI 20 m

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

| | |
|---|---|
| U PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK DO DN 200mm VČETNĚ | 4 m |
| U PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK OD DN 200mm DO 500mm | 8 m |
| U PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK NAD DN 500mm | 12 m |
| U PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK V ZASTAVĚNÝM ÚZEMÍ | 1 m |
| U TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ | 4 m |

| | |
|---|---|
| OCHRANNÉ PÁSMO ČD | 60 m |
| OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO POTRUBÍ | 2 m |
| OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ | 3 m |
| SILNIČNÍ OCHRANNÉ PÁSMO OD DÁLNICE | 100 m |
| SILNIČNÍ OCHRANNÉ PÁSMO OD SILNICE I.TŘ. | 50 m |
| SILNIČNÍ OCHRANNÉ PÁSMO OD SILNICE II. A III.TŘ. | 15 m |
| OCHRANNÉ PÁSMO TEPLOVODU | 15 m |

# CE - MAŠOVSKÁ ULICE
# l:500

LEGENDA :

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA (6cm)
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA (8cm)
- KAMENNÁ DLAŽBA
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- NÁSYP
- VÝKOP

SOBOTECKÁ ULICE

OSAZENÍ BET. PANELU NA ZVÝŠENÍM ÚPRAVENÝ SEPTIK

čp.236

ZASLEPENÍ PROPUSTU

NOVÝ TRUBNÍ PROPUST DN 400

MAŠOVSKÁ ul.

OBJ.401

OBJ.801

OBJ.401

ZAÚSTĚNÍ OTEVŘENÉHO PŘIKOPU DO DN 800 (OBJ.302)

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽIVIČNÉ PLOCHY

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTU

ÚPRAVA KORYTA SOUČÁSTÍ OBJ.302

V. ETAPA

SOBOTECKÁ ULICE

684400 684450 684500 684550 684600