0.18
0.17
0.19
0.13
0.02
−5,350
EI 60DP1
0.14
0.16
Odvod spalovacího vzduchu
DN300 ukončen pod stropem
EW 30DP1
EW 30DP1-C
Odvod spalovacího vzduchu
DN300
−3,750
0.06
Zdroj tepla
De Dietrich MCA 115
EI 60DP1
EI 60DP1
Společný komín pro kaskádu kotlů
DN300, délka 15 m
Přívod vzduchu pro kotelnu
VZT potrubí DN300
svedeno k podlaze
Protidešťová žaluzie
DN300
Protidešťová žaluzie
DN300
REI 60DP1
P1.1-III.

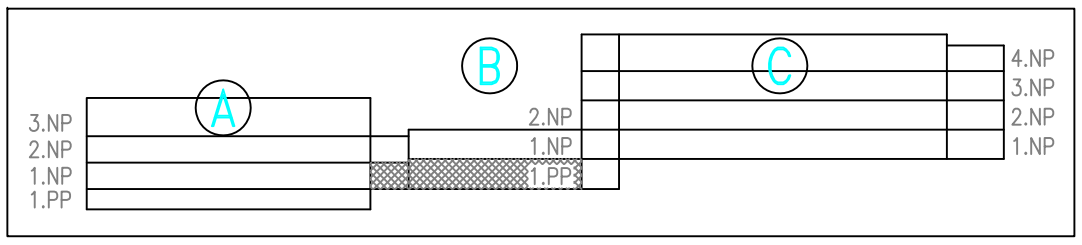

LEGENDA PO

N 1.1-III.	označení požárního úseku - stupeň pož. bezpečnosti
	požární uzávěr
EI 45	pož.odolnost stěnových konstrukcí + hranice požárního úseku
REI 45	pož.odolnost stropních konstrukcí
	přenosný hasící přístroj sněhový 5 kg (55B)

ABY NEHOŘELO - Ing. Miroslav Sopůšek
+420 608771375, sopusek@tiscali.cz
Skotnice 271, 742 58, Czech republic

Objednatel	Měú Turnov	Název díla	Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v Turnově ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v Turnově				
Místo objednatele	Turnov		Místo stavby	Turnov	k.ú.	Turnov	MÚ Turnov
Hlavní inženýr projektu	podpis	Objekt	SO01 - DD Pohoda				
Ing. Radomír Vojtíšek		Část díla	Požárně bezpečnostní řešení				
Odpovědný projektant	podpis	Název přílohy:	Půdorys PO			Číslo přílohy	PO-1
Ing. Radomír Vojtíšek		Počet formátů	2x A4	Měřítko:	1 : 50	Datum:	Srpen 2017
Navrhl, vypracoval	podpis	Účel díla	DSP	Č. zakázky	317 021		
Ing. Miroslav Sopůšek							

VK INVESTING s.r.o.
Moravská 205
551 01 Jaroměř
tel.:+420 491 815 191
fax +420 491 810 389
e-mail: info@vki.cz
www.vki.cz