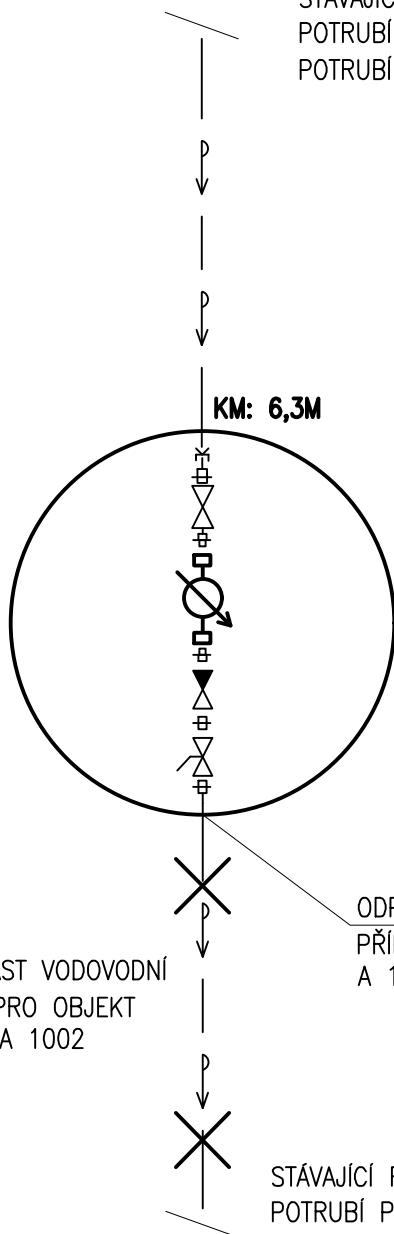


STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 POTRUBÍ PE100, SDR11, 50x4,6mm,
 POTRUBÍ VEDENO Z ULICE 5. KVĚTNA







NOVÁ PLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA MIN. ROZMĚRU Ø 1,2m A VÝŠKY 1,5m

SPOJKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 90° ISO 50-1" PN16
 VSUVKA JEDNOZNAČNÁ DN 1"
 KUL. UZÁVĚR DN 1" - PN10
 VSUVKA REDUKČNÍ DN 1x3/4"
 VODOMĚROVÉ ŠROUBENÍ DN 3/4" S TĚSNĚNÍM
 NOVÝ VODOMĚR Qn=2,5m3/h
 (OSAZENÍ NOVÉHO VODOMĚRU PRO POTŘEBY STAVBY)
 VODOMĚROVÉ ŠROUBENÍ DN 3/4" S TĚSNĚNÍM
 VSUVKA REDUK. DN 3/4x1"
 ZPĚTNÝ VENTIL V 3030 DN 1", PN10
 VSUVKA JEDNOZNAČNÁ MOSAZ DN 1"
 KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN 1"
 VSUVKA JEDNOZNAČNÁ MOSAZ DN 1"

RUŠENÁ ČÁST VODOVODNÍ
 PŘÍPOJKY PRO OBJEKT
 č.p. 1001 A 1002

ODPOJ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI VODOVODNÍ
 PŘÍPOJKY PRO OBJEKT č.p. 1001
 A 1002

STÁVAJÍCÍ RUŠENÁ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
 POTRUBÍ PE100, SDR11, 50x4,6mm,
 STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VEDENÁ K
 OBJEKTU č.p. 1001 A 1002

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesproujekt@profesproujekt.cz www.profesproujekt.cz
Ing. Petr Chval	Ota Hördler	Rudolf Hördler	
			

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DBP
Objednatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov		Datum	03.2018
Akce: DEMOLICE OBJEKTŮ č.p.1001, č.p.1002 TURNOV, UL. 5. KVĚTNA IO-02 UKONČENÍ KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		Číslo zakázky	18024
		Měřítka	
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA		Příloha č. D.1.02.b-02	