


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC KG

a) V komunikaci

b) Ve volném terénu

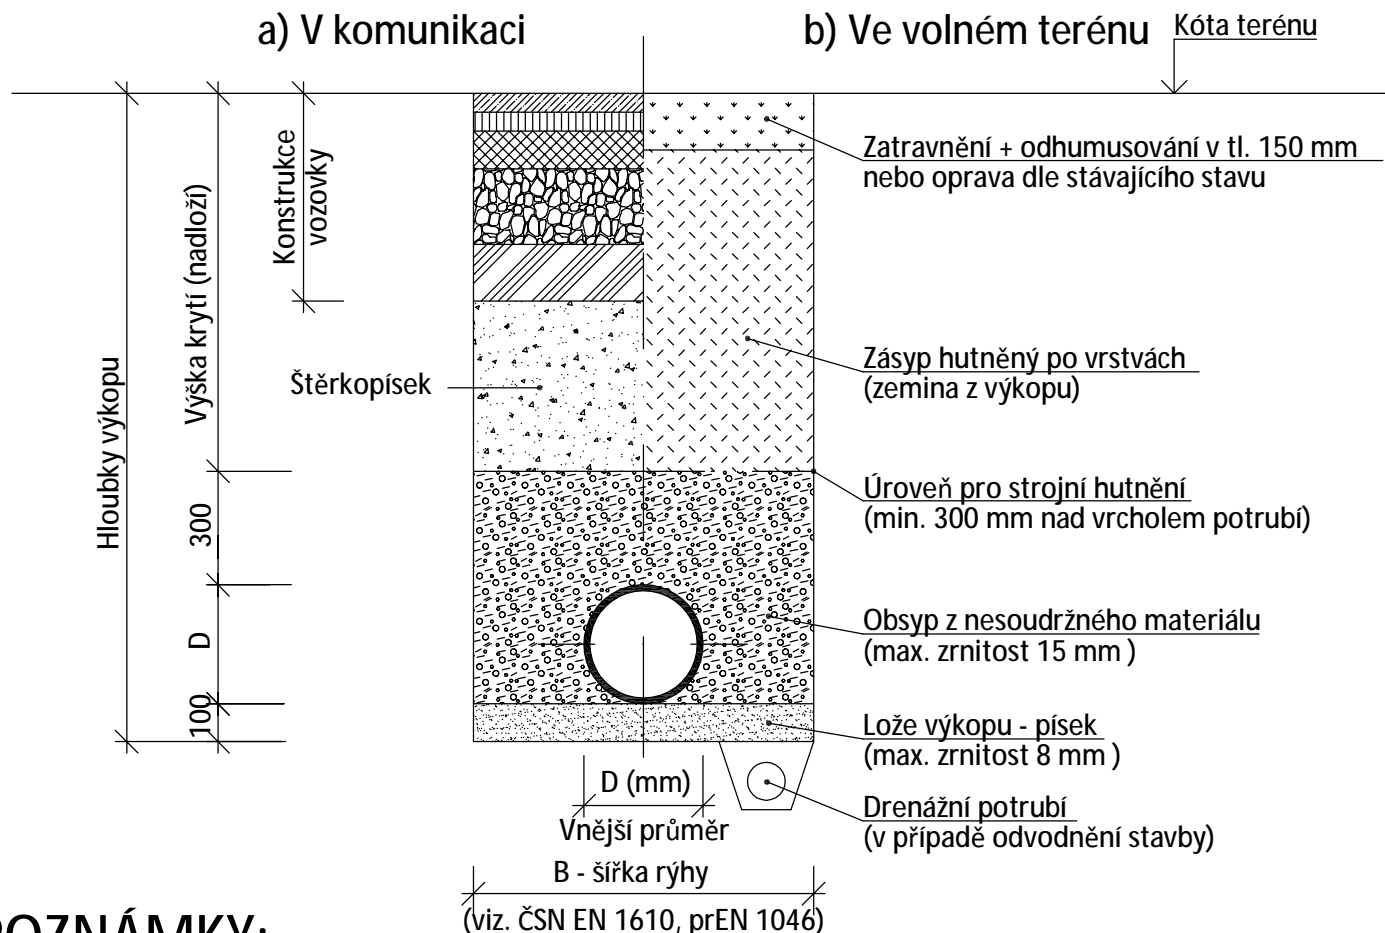

POZNÁMKY:

- Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6005, ČSN 73 6131 a ČSN 73 6133
= 90° ÷ 120°

Investor:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov IČ: 002 76 227	Datum:	červenec 2016
Projektant:	Ing. Jindřich Lechovský Sokolská 1183, 460 01, Liberec IČ: 492 96 990	Číslo zakázky:	1621
Místo stavby:	ul. 28. října 18, 511 01 Turnov, parc. č. 1428, k.ú. Turnov	Autorizace:	Paré č.:
Kraj:	Liberecký		
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro společné řízení - DUR + DSP		
Název stavby:	„ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní“		
Objekt:	D.2 Sanace vlhkosti části suterénu	Číslo dokumentu :	Měřítko:
Část dokumentace:	D.2.1 Architektonicko-stavební řešení		
Název dokumentu :	Schéma uložení potrubí		
		D.2.1.6	1:50