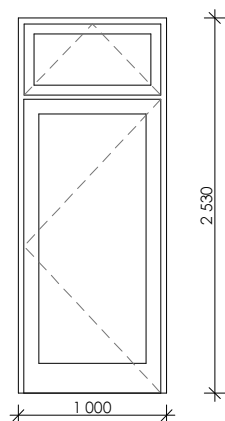


De01

**VSTUPNÍ DVEŘE**

křídlo: vybere investor po konzultaci s architektem
 zasklení: fixní, bezpečnostní, $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 rám: vchodový, uzavřená ocelová výztuha tl. 3 mm, $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 kování: vybere investor po konzultaci s architektem po předložení vzorků
 práh: zapuštěný snížený
 tl. stěny: **465 mm (325 mm + 140 mm TI)**
 barevnost : ext.: šedá
 int.: šedá
 osazení:
 - k vnějšímu líci zdíva
 - zárubeň přetažena tepelnou izolací min. 30mm
 - aplikovány vnější i vnitřní těsnící pásy
 - na podkladní trámec na PU bázi z pěny PIR 60/190 mm

VÝPLNÍ DODAVATEL DVEŘÍ

SKUTEČNÉ NAMĚŘENÉ ROZMĚRY IN SITU

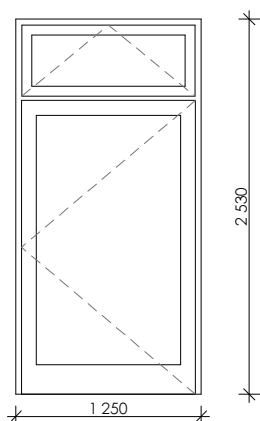
ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

POZNÁMKY :

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL.
 NÁHLED NA DVEŘE ZE STRANY **INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

De02

**VSTUPNÍ DVEŘE**

křídlo: vybere investor po konzultaci s architektem
 zasklení: fixní, bezpečnostní, $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 rám: vchodový, uzavřená ocelová výztuha tl. 3 mm, $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 kování: vybere investor po konzultaci s architektem po předložení vzorků
 práh: zapuštěný snížený
 tl. stěny: **525 mm (325 mm + 200 mm TI)**
 barevnost : ext.: šedá
 int.: šedá
 osazení:
 - k vnějšímu líci zdíva
 - zárubeň přetažena tepelnou izolací min. 30mm
 - aplikovány vnější i vnitřní těsnící pásy
 - na podkladní trámec na PU bázi z pěny PIR 60/190 mm

VÝPLNÍ DODAVATEL DVEŘÍ

SKUTEČNÉ NAMĚŘENÉ ROZMĚRY IN SITU

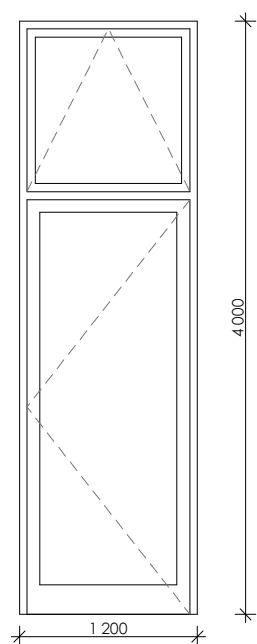
ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

POZNÁMKY :

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL.
 NÁHLED NA DVEŘE ZE STRANY **INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

De03

**VSTUPNÍ DVEŘE**

křídlo: vybere investor po konzultaci s architektem
 zasklení: fixní, bezpečnostní, $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 rám: vchodový, uzavřená ocelová výztuha tl. 3 mm, $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 kování: vybere investor po konzultaci s architektem po předložení vzorků
 práh: zapuštěný snížený
 tl. stěny: **465 mm (325 mm + 140 mm TI)**
 barevnost : ext.: šedá
 int.: šedá
 osazení:
 - k vnějšímu líci zdíva
 - zárubeň přetažena tepelnou izolací min. 30mm
 - aplikovány vnější i vnitřní těsnící pásy
 - na podkladní trámec na PU bázi z pěny PIR 60/190 mm

VÝPLNÍ DODAVATEL DVEŘÍ

SKUTEČNÉ NAMĚŘENÉ ROZMĚRY IN SITU

ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

POZNÁMKY :

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL.
 NÁHLED NA DVEŘE ZE STRANY **INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

POZNÁMKY :

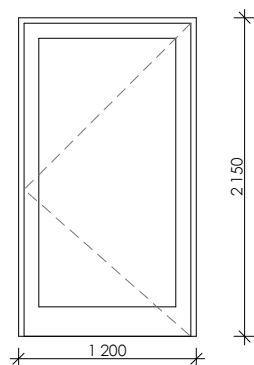
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu dveří. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresů pohledů na fasády
- před objednáním výroby dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

De04

**VSTUPNÍ DVEŘE**

křídlo: vybere investor po konzultaci s architektem
 zasklení: fixní, bezpečnostní, $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 rám: vchodový, uzavřená ocelová výztuha tl. 3 mm, $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 kování: vybere investor po konzultaci s architektem po předložení vzorků
 práh: zapuštěný snížený
 tl. stěny: **100 mm**
 barevnost : ext.: šedá
 int.: šedá
 osazení: - do stěnových izolačních panelů s jádrem z minerální vaty

VYPLNÍ DODAVATEL DVEŘÍ

SKUTEČNÉ NAMĚŘENÉ ROZMĚRY IN SITU

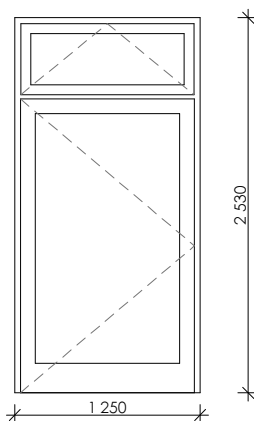
ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

POZNÁMKY :

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL.
 NÁHLED NA DVEŘE ZE STRANY **INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

De05

**VSTUPNÍ DVEŘE**

křídlo: vybere investor po konzultaci s architektem
 zasklení: fixní, bezpečnostní, $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 rám: vchodový, uzavřená ocelová výztuha tl. 3 mm, $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 kování: vybere investor po konzultaci s architektem po předložení vzorků
 práh: zapuštěný snížený
 tl. stěny: **525 mm (325 mm + 200 mm tl)**
 barevnost : ext.: šedá
 int.: šedá
 osazení: - k vnějšímu líci zdíva
 - zárubeň přetažena tepelnou izolací min. 30mm
 - aplikovány vnější i vnitřní těsnící pásy
 - na podkladní trámec na PU bázi z pěny PIR 60/190 mm

VYPLNÍ DODAVATEL DVEŘÍ

SKUTEČNÉ NAMĚŘENÉ ROZMĚRY IN SITU

ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (mm) :

POZNÁMKY :

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL.
 NÁHLED NA DVEŘE ZE STRANY **INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu dveří. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic