



naše značka
5002350988
vyřizuje
Simona Kloudová
datum
13.04.2021

ACTIV Projekce, s.r.o.
Masarykovo náměstí 240
29501 Mnichovo Hradiště

Věc:

Odstranění stavby č.p. 1031 vč. kolny a oplocení v Nudvojovicích, na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

K.ú. - p.č.: Turnov-3688,3689,3882

Stavebník: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

Účel stanoviska: Odstranění stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod PE d63 + příp. PE d32

Dle předložené PD se předpokládá ukončení provozu plynovodní přípojky (PP).

S demolicí objektu souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- Před zahájením demolice objektu musí být projednáno trvalé ukončení provozu plynovodní přípojky. Kontaktní osoba pro projednání je: <https://www.gasnet.cz/cs/kontakt-system/> (Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení)
- Před provedením zrušení PP musí být ukončen odběr zemního plynu, toto projednejte u svého obchodníka.
- Pro demontáž plynoměru kontaktujte svého obchodníka s plynem. Je zakázáno manipulovat s obchodním měřidlem bez vědomí provozovatele distribuční soustavy.
- Demolice objektu bude zahájena po provedení odpojení plynovodní přípojky.

Toto stanovisko platí pouze pro demolici objektu.

Případnou novou výstavbu projednejte samostatným stanoviskem podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábřovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002350988 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Simona Kloudová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
SIMONA.KLOUDOVA@GASNET.CZ



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov. K.ú.: Turnov-3688,3689,3882.

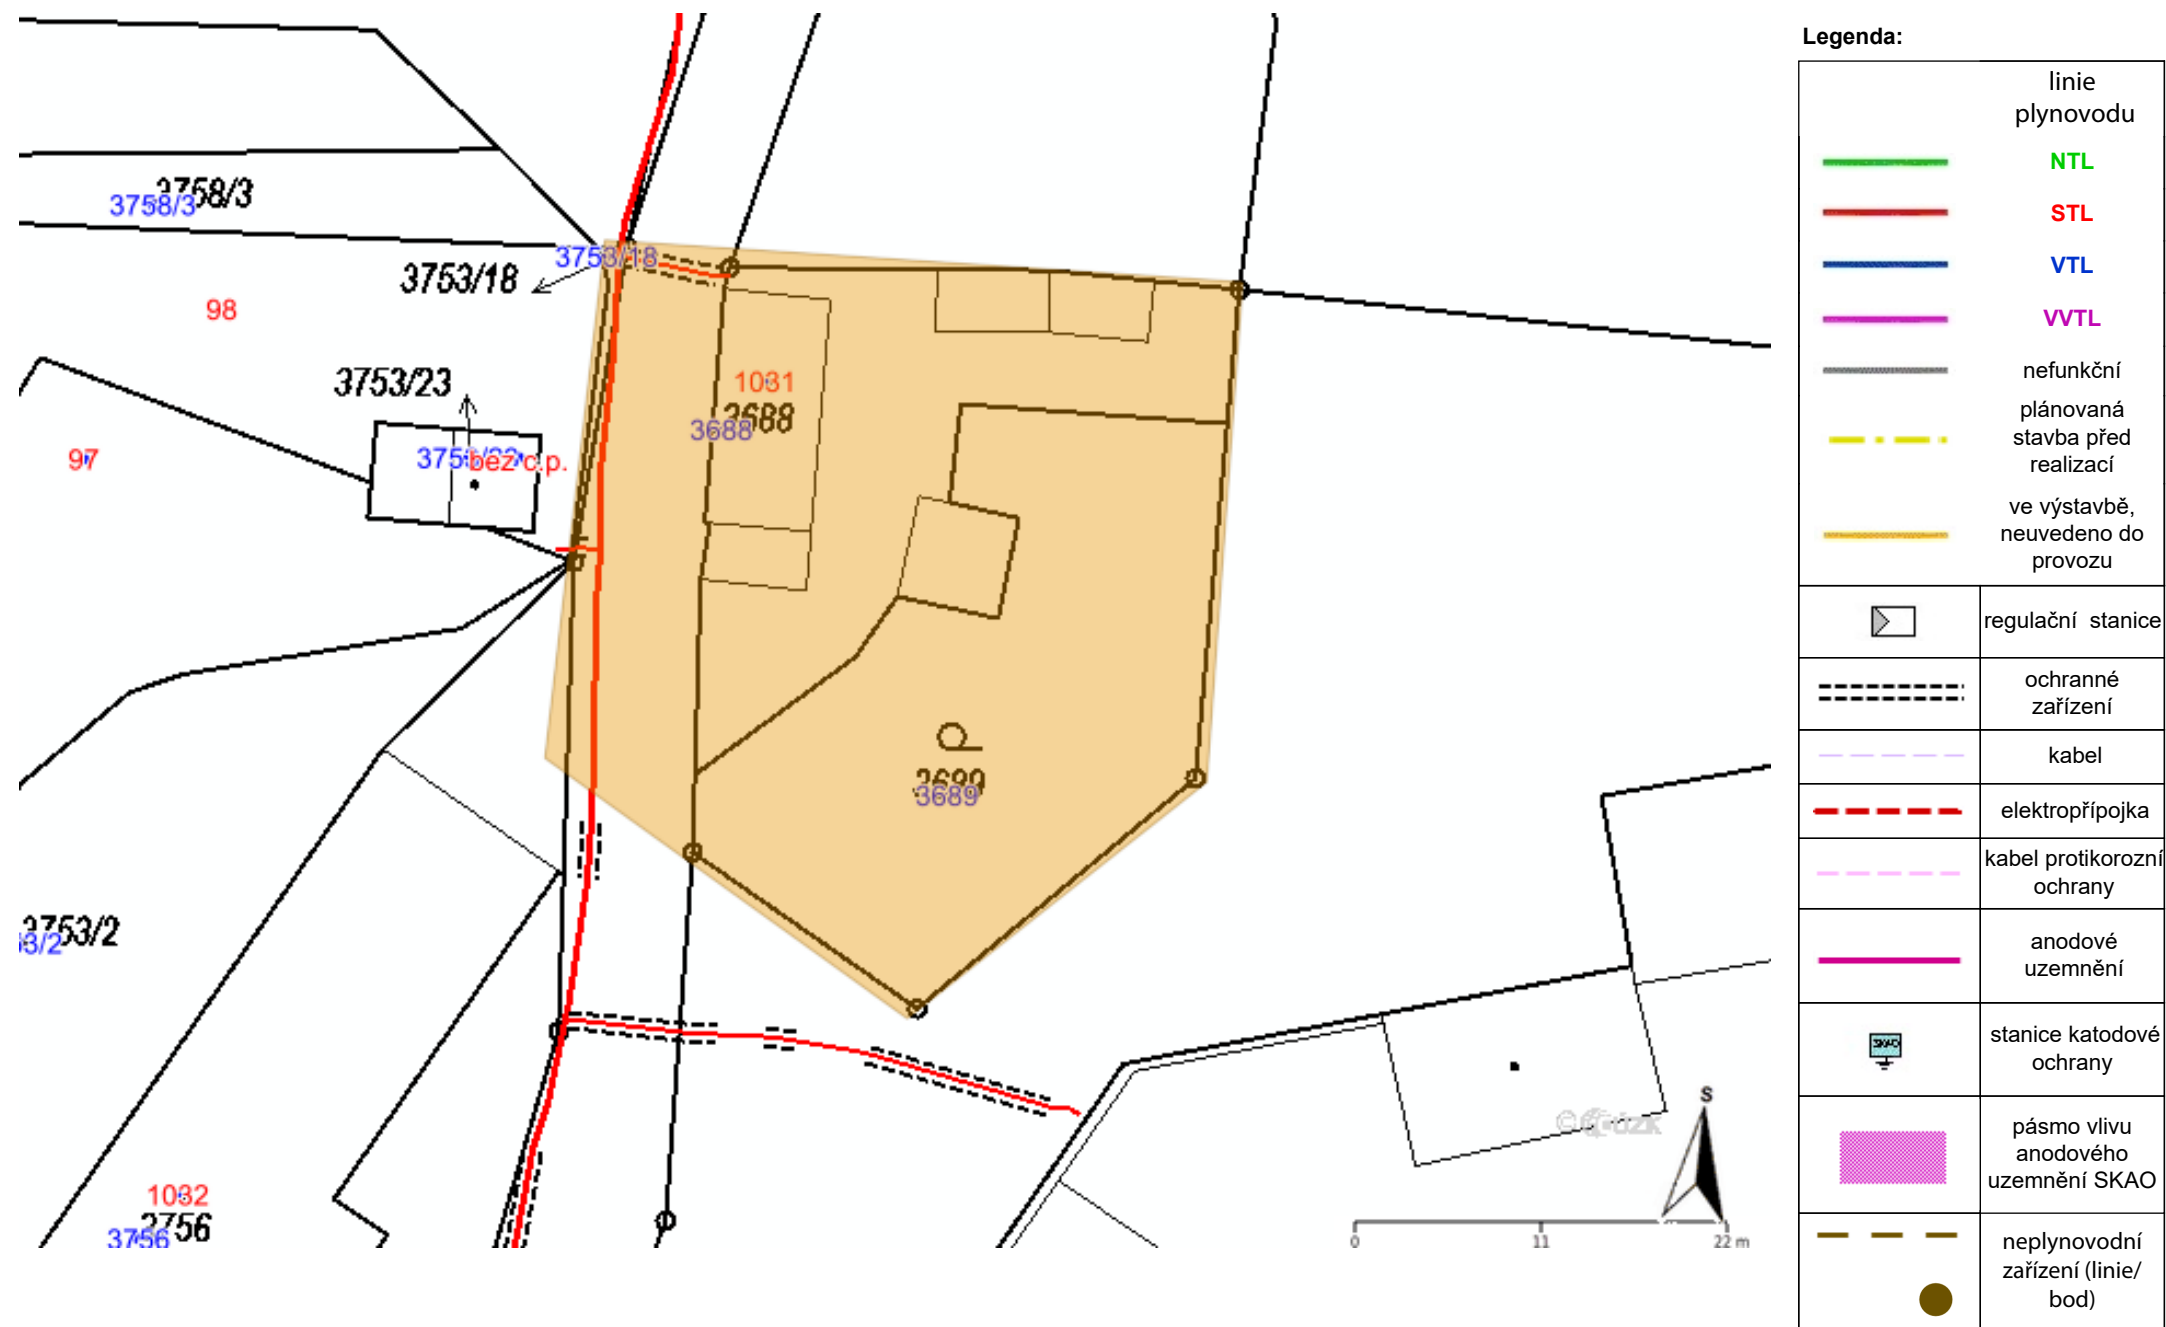

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ




±0.000=258,00 m n.m., B.p.v.

08.03.2021

razítko a podpis

Výtisk č.

AKCE: ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP. 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov		 ACTIV Projekce, s.r.o.	1
OBJEDNATEL: Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČO: 00276227			
STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR: SO-01, RODINNÝ DŮM, SO-02 DOPLŇKOVÁ STAVBA		Stupeň: DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY	
ČÁST, PROFESE: SITUACE STAVBY		Číslo zakázky: 21/03-001	Změna: ---
VÝKRES: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		Část: C.	Formát: 2 x A4
		Č.výkr.: 1	Měřítko: 1:25000

koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

Výtisk č.

1

Měřítko:
1:5000

CELKOVÁ SITUACE

kontaktní resp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mníchovo Hradiště
e-mail: info@aktivprojekce.cz, web: www.aktivprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ 27533320, DIČ CZ27533320

ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY



±0.000=258,00 m n.m., B.p.v.

08.03.2021

razítko a podpis

Výtisk č.

AKCE:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP. 1031
VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH
na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

OBJEDNATEL:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČO: 00276227

STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR:

SO-01, RODINNÝ DŮM, SO-02 DOPLŇKOVÁ STAVBA

ČÁST, PROFESE:

SITUACE STAVBY

VÝKRES:

ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY



ACTIVE
Projekce, s.r.o.

Stupeň:

DOKUMENTACE PRO
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Číslo zakázky:

21/03-001

Změna:

Část:

C.

Formát:

2 x A4

Č.výkr.:

4


Měřítko:

1:1000

koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

1

KOORDINAČNÍ SITUACE

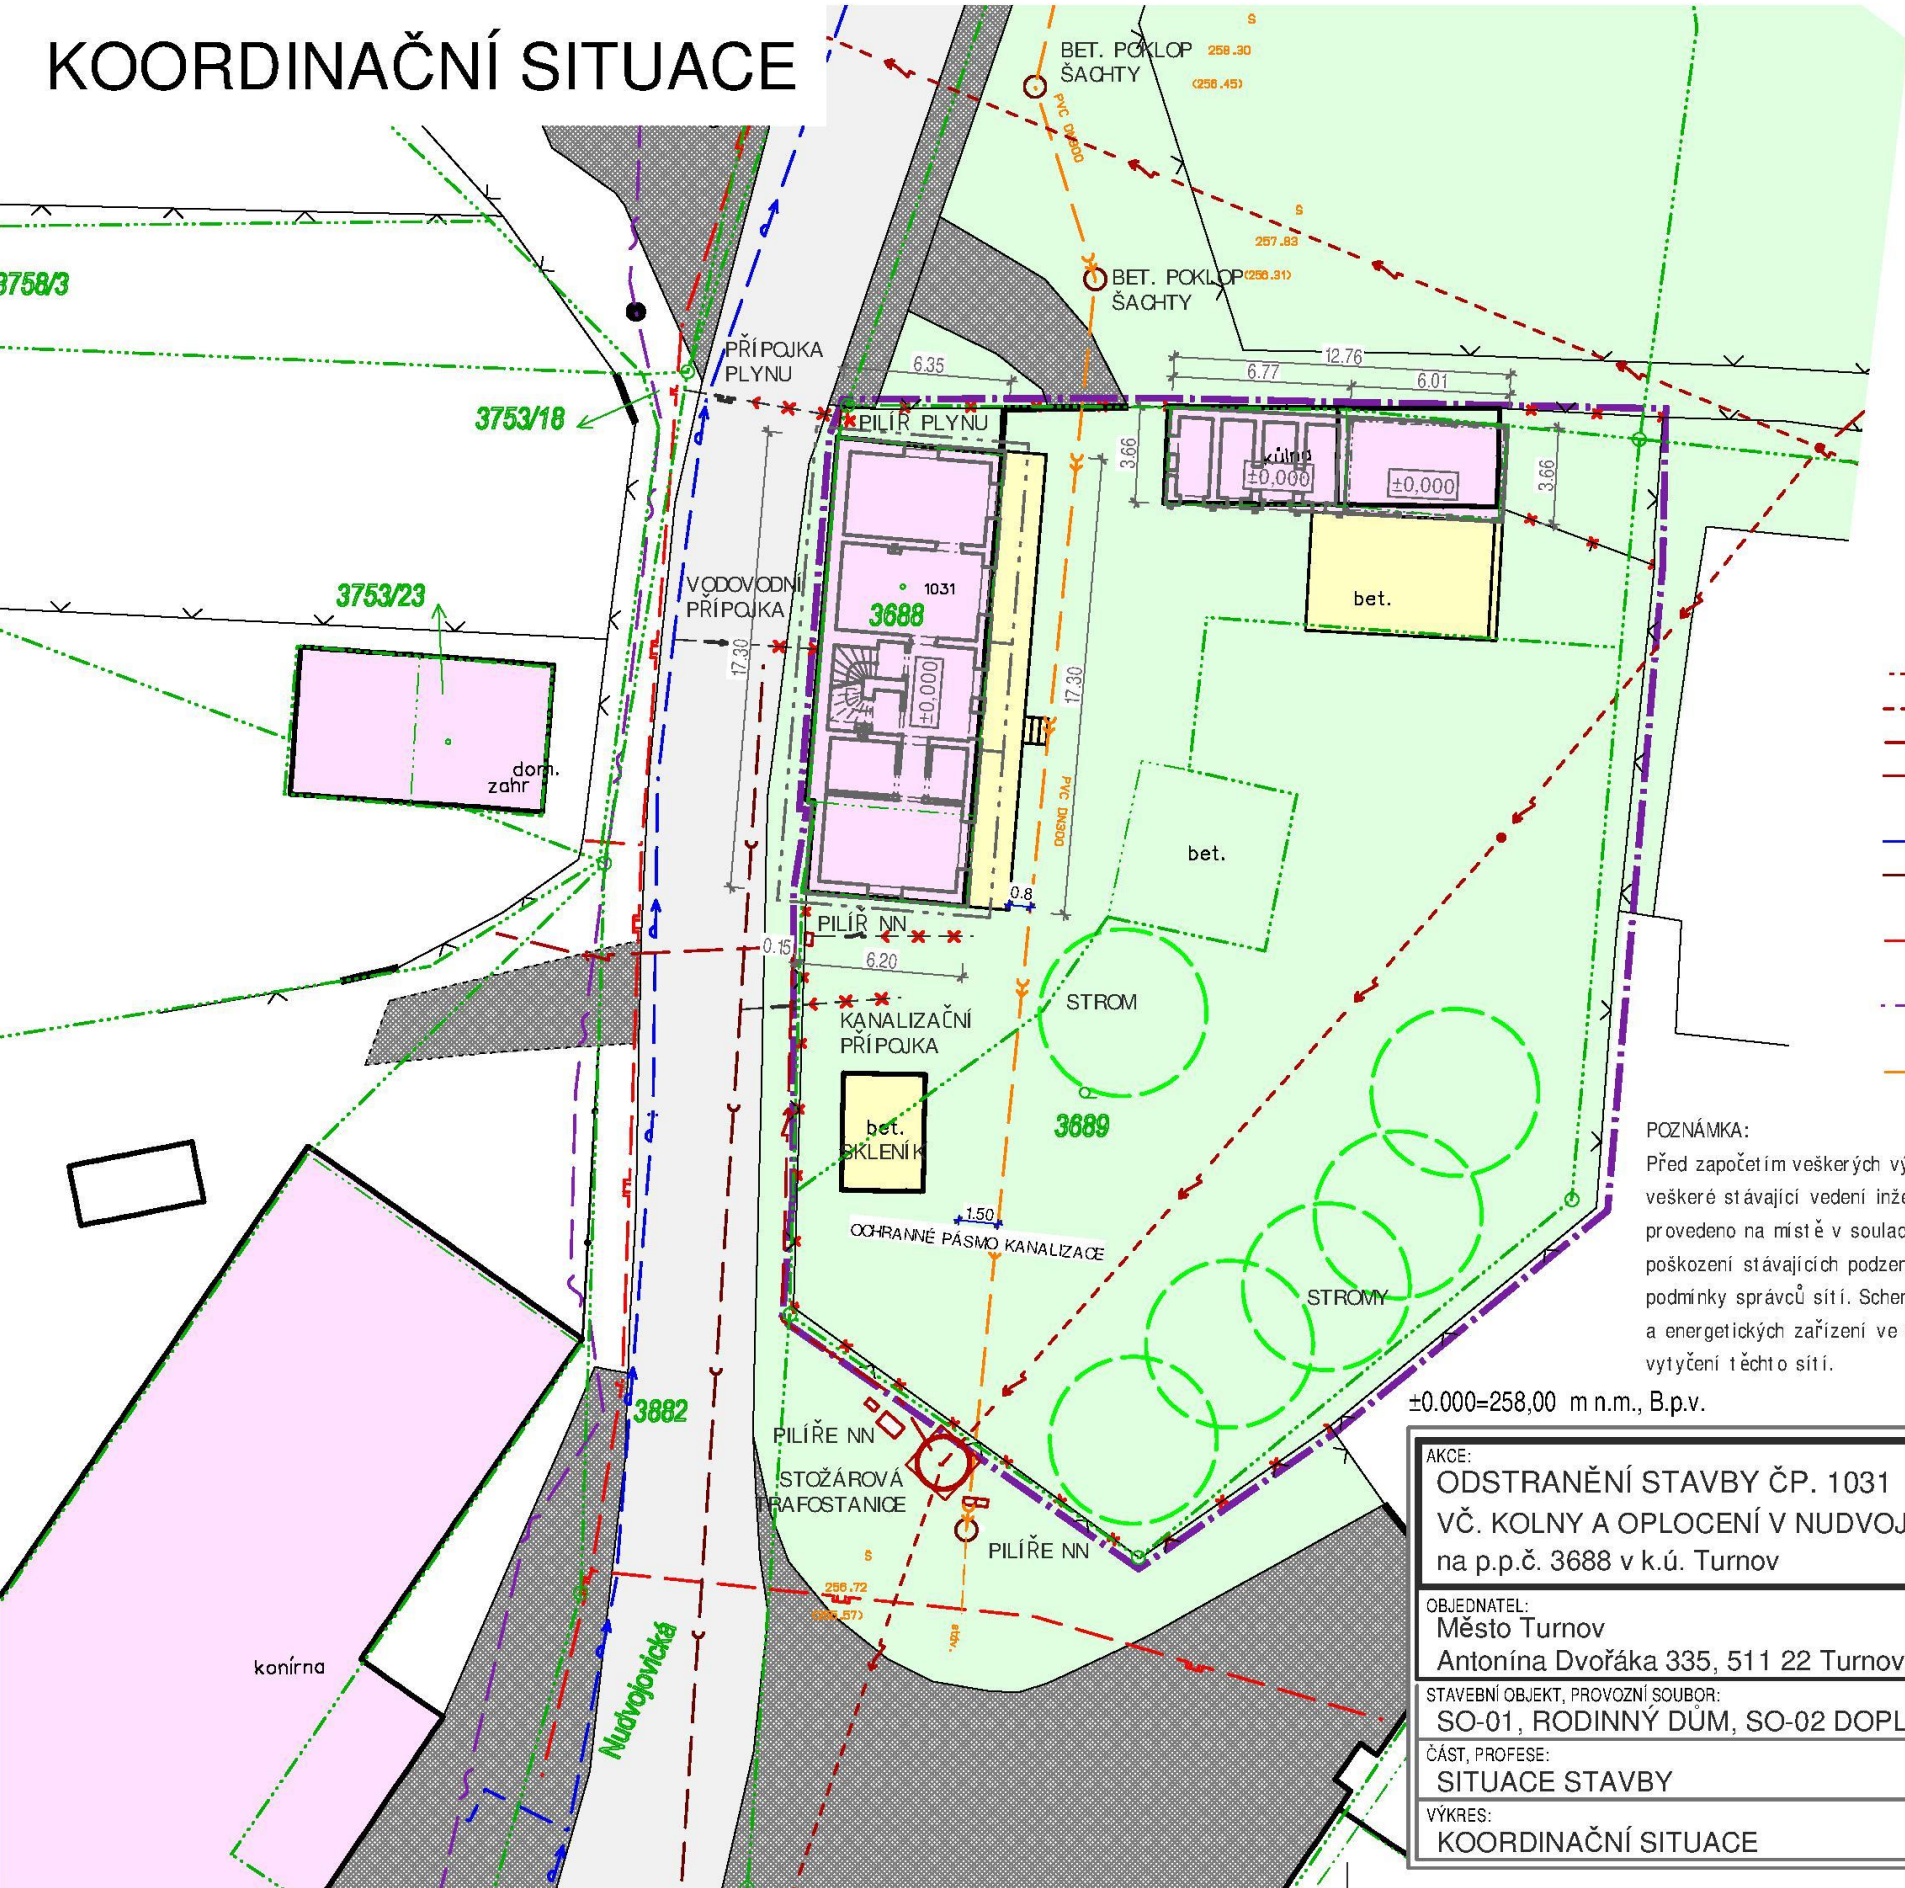

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZÁMKOVÁ NEBO NESTMIELENÁ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA ASFALTOVÁ (SILNICE)
- BETONOVÉ PLOCHY
- TRAVNATÉ PLOCHY
- STAVAJÍCÍ OBJEKTY (STAVBY)
- PŘÍPOJKA (AREÁLOVÉ) ROZVODY IS - NN (NEOVĚŘENÉ TRASY)
- PŘÍPOJKA (AREÁLOVÉ) ROZVODY IS - VODOVOD (NEOVĚŘENÉ TRASY)
- PŘÍPOJKA (AREÁLOVÉ) ROZVODY IS - KANALIZACE (NEOVĚŘENÉ TRASY)
- PŘÍPOJKA (AREÁLOVÉ) ROZVODY - PLYNU (NEOVĚŘENÉ TRASY)
- AREÁLOVÉ OPLOČENÍ - DRÁTĚNÉ
- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ČEZ
- NADZEMNÍ NN
- NADZEMNÍ VN
- PODZEMNÍ NN
- ČIZÍ ZAŘÍZENÍ
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - SČVK
- VODOVOD
- KANALIZACE
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - RWE
- STL
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ČETIN
- NADZEMNÍ VEDENÍ
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ČIZÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKA:
Před započítáním veškerých výkopových prací nechá investor nebo dodavatel stavby vytýčit a označit správcí sítí veškeré stávající vedení inženýrských sítí v místě a dotčeného okolí staveniště. Označení vytýčených vedení bude provedeno na místě v souladu s platnými předpisy. Při výkopových pracích bude počítáno, tak aby nedošlo k poškození stávajících podzemních sítí. V průběhu výstavby budou respektována veškerá vyjádření, požadavky a podmínky správců sítí. Schematicky zakreslené vedení stávajících tras nadzemních i podzemních inženýrských sítí a energetických zařízení ve výkrese situace, nelze použít jako vytýčovací výkres nebo směrodatný podklad pro vytýčení těchto sítí.

±0.000=258,00 m n.m., B.p.v. 08.03.2021

AKCE: ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP. 1031 VČ. KOLNY A OPLOČENÍ V NUDVOJOVICÍCH na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov		 ACTIV Projekce, s.r.o.	1
OBJEDNATEL: Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČO: 00276227			
STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR: SO-01, RODINNÝ DŮM, SO-02 DOPLŇKOVÁ STAVBA		Stupeň: DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY	
ČÁST, PROFESE: SITUACE STAVBY		Číslo zakázky: 21/03-001	Změna: ---
VÝKRES: KOORDINAČNÍ SITUACE		Část: C.	Formát: 2 x A4
		Č.výkr.: 3	Měřítko: 1:250

Korespondenční adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mladá Boleslav
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ: 27538320, DIČ: CZ27538320

This technical site plan shows a property with several buildings and infrastructure. Key features include:

- Buildings:** A large building labeled '3688' with a plot number '1031'. To its right is a smaller building labeled 'bet.' and '6.5'. Below the main building is another structure labeled 'bet. SKLENÍK'.
- Infrastructure:** A 'KRAJINÍ VODIČ (NEIZOLOVANÝ)' (landscape drainage ditch) runs along the right side. A 'KRAJINÍ VODIČ (NEIZOLOVANÝ)' also runs along the bottom right. A 'VODOVODNÍ PŘÍPOJKA' (water connection) is shown on the left. A 'KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA' (sewer connection) is shown near the bottom left.
- Other Features:** A 'STROM' (tree) is marked near the bottom center. A 'STOŽÁROVÁ TRAFOSTANICE' (pole transformer station) is located near the bottom left. A 'PILÍŘ NN' (NN pole) is marked near the bottom center.
- Dimensions and Distances:** Various dimensions are noted, such as '10.00', '7.00', '10.00', '15.00', and '6.5'.
- Other Labels:** 'dom. zahr.' (domestic garden) is labeled on the left. 'Nádražní ulice' (station street) is labeled at the bottom left.

- | | |
|--|------------------------------------------------------------------|
| | PŘÍPOJKA (AREÁLOVÉ) ROZVODY IS - NN
(NEOVĚŘENÉ TRASY) |
| | PŘÍPOJKA (AREÁLOVÉ) ROZVODY IS - VODOVOD
(NEOVĚŘENÉ TRASY) |
| | PŘÍPOJKA (AREÁLOVÉ) ROZVODY IS - KANALIZACE
(NEOVĚŘENÉ TRASY) |
| | PŘÍPOJKA (AREÁLOVÉ) ROZVODY - PLYNU
(NEOVĚŘENÉ TRASY) |
| | AREÁLOVÉ OPLOČENÍ - DRÁTĚNÉ |
| | ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ |
| | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ČEZ |
| | NADZEMNÍ NN |
| | NADZEMNÍ VN |
| | PODZEMNÍ NN |
| | QIZÍ ZAŘÍZENÍ |
| | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - SČVK |
| | VODOVOD |
| | KANALIZACE |
| | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - RWE |
| | STL |
| | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - CETIN |
| | NADZEMNÍ VEDENÍ |
| | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - QIZÍ |
| | DEŠŤOVÁ KANALIZACE |

Ochranné pásmo VN

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinnami vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedeními ve vodorovné vzdálenosti: a) u stožárových elektrických stanic a výzových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nížšího napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

Stavba je napojena z verejných IS:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, liimíž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu

Na veřejný vodovod a kanalizaci provozovatele SČVK

Při umístění staveb trvalého charakteru musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 23 odst. 3 a 5 následovně:

- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru 500 mm včetně, 1,5 m, jejichž vzdálenosti podle písmene a) od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m.

Na vedení NN provozovatele ČEZ Distribuce

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a číni 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy. Platí dále ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

 $\pm 0.000 = 258,00 \text{ m n.m., B.p.v.}$

08.03.2021

razitko a podpis

Výtisk č.

AKCE:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP. 1031
VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH
na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

OBJEDNATEL:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČO: 00276227

STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR:

SO-01, RODINNÝ DŮM, SO-02 DOPLŇKOVÁ STAVBA

ČÁST. PROFESE:

SITUACE STAVBY

VÝKRES:

KOORDINAČNÍ SITUACE OCHRANNÝCH PÁSEM



ACTIV
Projekce, s.r.o.

Stupeň:
DOKUMENTACE PRO
ODSTRANENÍ STAVBY

Číslo zakázky:
21/03-001

Část:

C

Změna: ---

Formát:

2 x A4

1

koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mníchovo Hradiště
e-mail: info@adivprojekce.cz, web: www.adivprojekce.cz
mob. : +20 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

POZNÁMKA:

Před započítím veškerých výkopových prací nechá investor nebo dodavatel stavby vytýčit a označit správci sítí veškeré stávající vedení inženýrských sítí v místě a dotčeného okolí staveniště. Označení vytýčených vedení bude provedeno na místě v souladu s platnými předpisy. Při výkopových pracích bude počítáno, tak aby nedošlo k poškození stávajících podzemních sítí. V průběhu výstavby budou respektována veškerá vyjádření, požadavky a podmínky správců sítí. Schematicky zakreslené vedení stávajících tras nadzemních i podzemních inženýrských sítí a energetických zařízení ve výkrese situace, nelze použít jako vytýčovací výkres nebo směrdatový podklad pro vytýčení těchto sítí.