

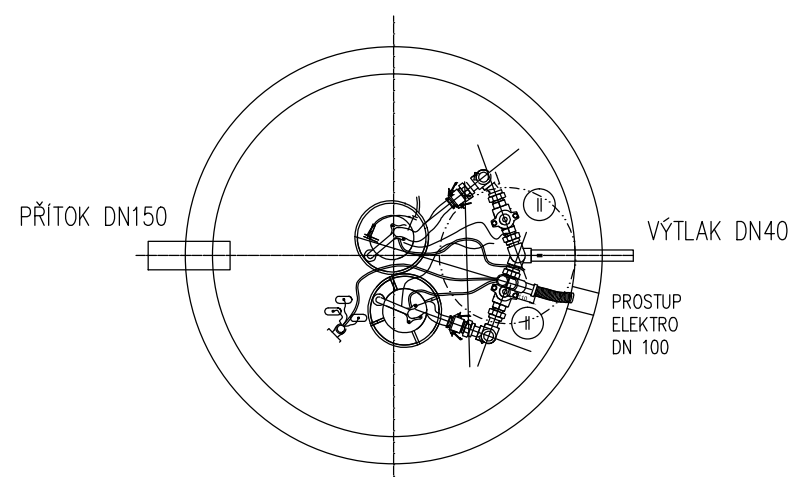


- Stavební příprava:
- složení a sestavení nádrže dle tohoto výkresu
 - natažení kabelové chráničky DN80 mezi nádrží a místem kde bude osazen ovládací rozvaděč (do 5m)
 - přivedení přívodního kabelu opět k místu kde bude osazen ovládací rozvaděč (nechat koukat ze země min 1,5m)
 - před montáží musí být šachta suchá a čistá

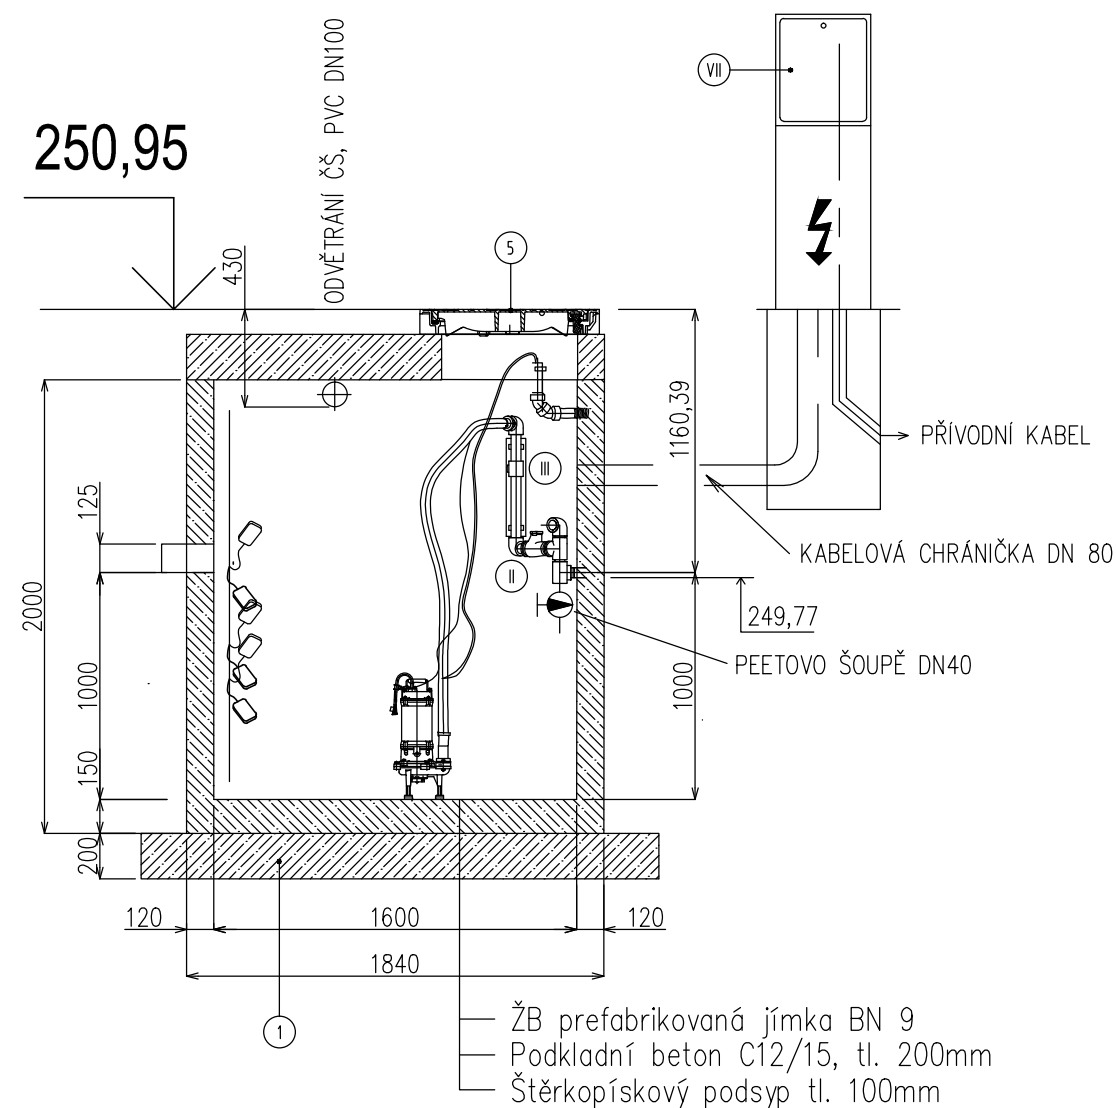

SKŘÍŇ ROZVADĚČE VE ZDI.

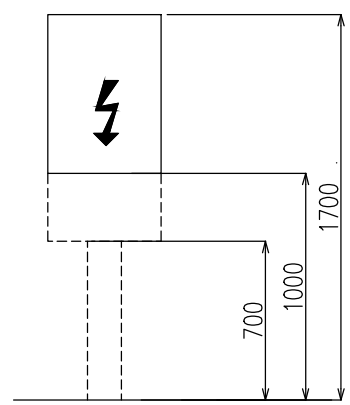

	STAVEBNÍ ČÁST
1	PODKLADNÍ BETON C12/15
2	ŽB NÁDRŽ BN5
3	KANALIZAČNÍ TROUBA DN150
4	VÝTLAK Z PE100 SDRø40
5	KRUHOVÝ POKLOP prům. 60cm, POKLOP PRO VSTUP DO ŠACHTY

	TECHNOLOGICKÁ ČÁST
A,B	PONORNÉ ČERPADLO HCP 32GF21,0-400V
II	KULOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA PLAST
III	UZAVÍRACÍ KOHOUT PLAST
IV	VÝTLAČNÉ POTRUBÍ DN63
VII	ROZVADĚČ PRO 2 ČERPADLA (VENKOVNÍ PROVEDENÍ), STŘÍDÁNÍ ČERPADEL, SIGNALIZACE PORUCH, SOUBĚH ČERPADEL, GSM MODUL PRO PŘENOS PORUCHOVÝCH STAVŮ

Pozn: Vlhčené ubrousky a pod. pevné části mohou způsobovat ucpávání čerpadla. Lze odstranit mechanicky po vytažení čerpadla mimo šachtu.

±0,00=251,00 m.n.m.

00	Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	05. 2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

CODE, s.r.o. Computer Design IČO: 492 86 960 OBJEDNAVATEL:			HOLICKÝ K. - SANITRA Bartoňova 883,Pardubice, 530 12 ZPRACOVATEL: tel. 604 286 189, IČO: 132 31 618		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/005/500
Karel Holický	Karel Holický			POČET FORM.	2 A 4
				DATUM	05. 2020
INVESTOR	Městská sportovní Turnov s.r.o., V. Maška 2300, 511 01 Turnov			MĚŘÍTKO	1 : 50
Turnov - areál Maškova zahrada Přístavba a vestavba zimního stadionu SO 02 : Přístavba 4.500 - Zdravotně technické instalace				JMÉNO SOUBORU	
				_K_Čerpací šachta splašků_01_00.dwg	
				STUPEŇ PROJ.	JP
				ČÍS. KOPIE	ČÁST
Detail čerpací šachty splašků					D1.02 4.505