


Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485 122 181  
IČO 67254420 DIČ CZ7206032581

Příloha k č. j. HSLI-3289-2 / SM-2023

## Požárně bezpečnostní řešení

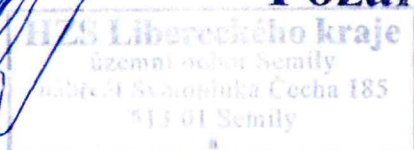

**Akce:** Stavební úpravy a změna užívání - ordinace praktického lékaře v domě pro seniory

**Místo:** Žižkova 2031, Turnov  
p.p.č. 865/3, k.ú. Turnov

**Investor:** Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335  
Turnov

**Vypracoval:** Martin Halmich  
Autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb  
číslo v katalogu ČKAIT: 0501400

arch.č. 275/23  
listopad 2023



PZN: PŘES V Ověřené dokumentaci PŘEČ.1 NESTU SÚ  
VRÁCEHO. V přílohu PŘES KA SÚ JE PŘES VE  
VERZI BEZ POŽÁRNÍ KA SZ, Č. "TLAČÍTEK TOTAL STOP"  
KREBE PŘEŠLO STANOVISEM (BYLO VYŽADOVANO) HZS

Vypnutí elektrické energie v objektu je množné hlavním vypínačem elektrické energie v hlavním rozvaděči objektu umístěném ve vstupní chodbě, vypínač slouží jako Total Stop - stávající stav. V souladu s čl. 6.2.3 ČSN 73 0848 musí být vypínač označen zelenou bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač elektrické energie - TOTAL STOP“.

### **Prostupy**

Viz kapitola - stavební konstrukce.

### **Zařízení pro protipožární zásah:**

#### **Hasicí přístroje:**

$$n_r = 0,15 (S \cdot a \cdot c)^{1/2} = 1,4 \text{ ks} \cdot 6 = 9 \text{ HJl dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.}$$

V ordinaci musí být instalovány přenosné hasicí přístroje s hasicí schopností 9 HJl dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Navrhují instalovat 1 ks PHP práškový P6 s hasicí schopností 27A.

#### **Požární voda:**

Pro požární úsek musí být zajištěna venkovní odběrní místa. Hydranty venkovního požárního vodovodu smí být od objektu vzdáleny maximálně 150 m a musí být osazeny na potrubí minimálního průměru DN 100. Musí být zajištěn minimální odběr 6 l/s. Pokud bude požární voda zajištěna z přírodních zdrojů nebo požární nádrže, musí být odběrní místo do 500 m od objektu.

*Požární voda je pro objekt zajištěna ze stávajících zdrojů, požadavky se oproti stávajícímu stavu nemění*

- *hydranty na veřejném vodovodním řádu - hydrant v ulici Žižkova ve vzdálenosti do 150 m od objektu*
- *čerpací stanoviště na Malé Jizeře ve vzdálenosti do 500 m od objektu*
- *vyhovuje*

Vnitřní požární vodovod se dle ČSN 73 0873 pro ordinaci nepožaduje ( $S.p < 9000$ ,  $E = 15$  osob).

#### **Příjezdové komunikace**

Příjezdové komunikace jsou stávající a vyhoví ČSN 73 0802 - zpevněná asfaltová průjezdná komunikace - ulice Žižkova.

#### **Zásahové cesty, nástupní plochy**

Nástupní plochy ani zásahové cesty se pro ordinaci v I.NP nepožadují - vyhovuje.

listopad 2023

Martin Halmich