


ČSN 74 3282


5.2.8 U svislých požárních žebříků bez odpočívadel může trubka nezavodněného požárního vodovodu podle ČSN 73 0873 nahradit jeden štěrín. Doporučené rozměry s napojením na vstupní a výstupní úrovni viz obrázek 23. Vyústění požárního vodovodu na výstupní úrovni má být v bezpečném prostoru za ochrannými prostředky podle 5.1.17.

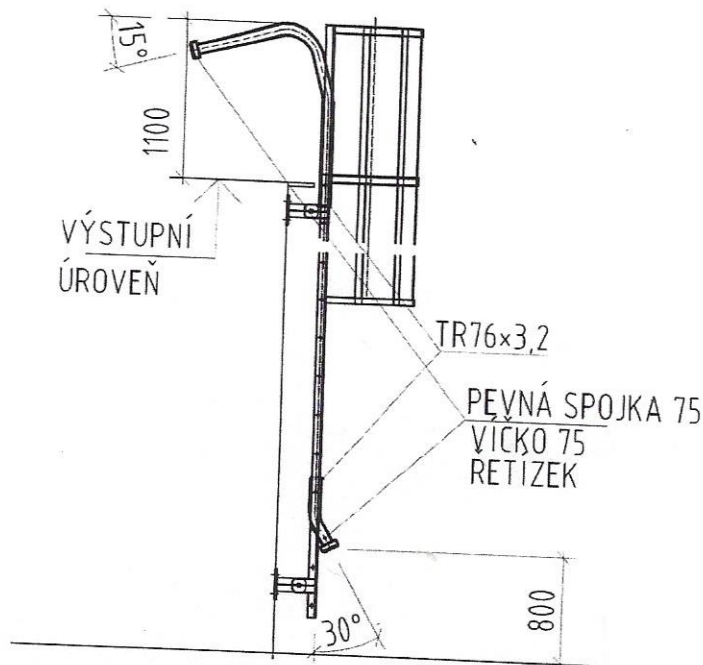

Obrázek 23 – Nezavodněné požární potrubí využité jako štěrín

ČSN 74 3282

5.2.6 Pro návrh žebříku na nástupní úrovni platí 5.1.3. V případě, že by začátek žebříku překážel nebo by svojí polohou umožňoval zneužití nepovolanými osobami, může být dolní část žebříku odnímatelná nebo zasouvací, případně opatřena odnímatelným krytem. Musí být zachována podchodná výška min. 2 100 mm, první příčel může být nejvýše 2 500 mm nad nástupní úrovní (viz obrázek 22).

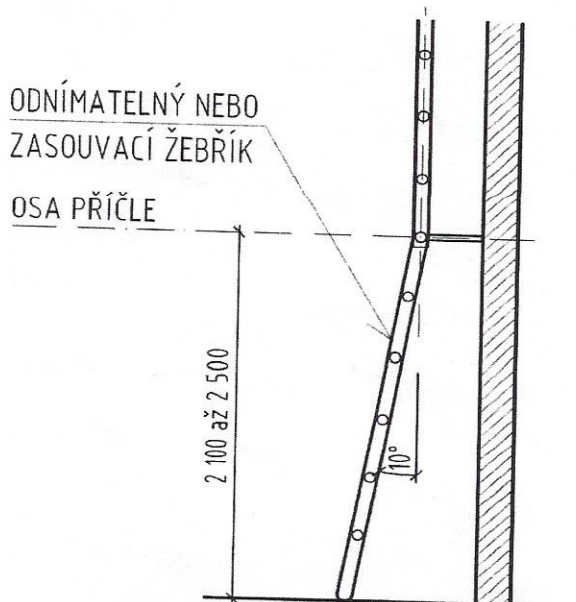

Obrázek 22 – Žebřík s odnímatelným nebo zasouvacím vstupem





