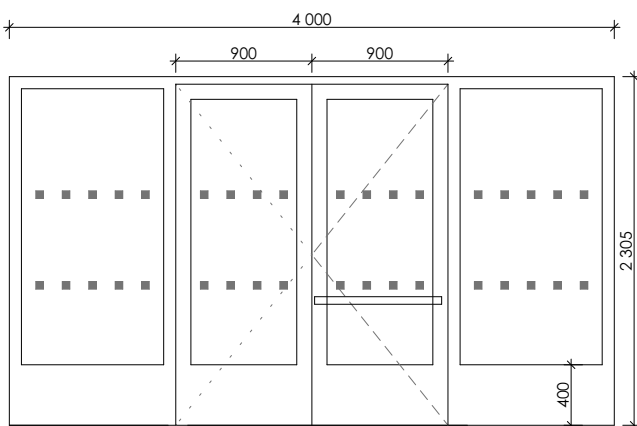


DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu BYTOVÝ DŮM 5.KVĚTNA			
stupeň DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		místo stavby TURNOV p.č. 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov [771601]	
stavebník  Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov		generální architekt  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace 		projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice Ing. Jiří Bartoň Studénky 160, 549 02 Velké Poříčí ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby	
část D.1.1.C.2			
výkres KNIHA OKEN A EXT. DVEŘÍ			
datum zhotovení 05/2025	měřítko -	číslo výkresu D.1.3.2	paré
datum revize -	číslo revize -		

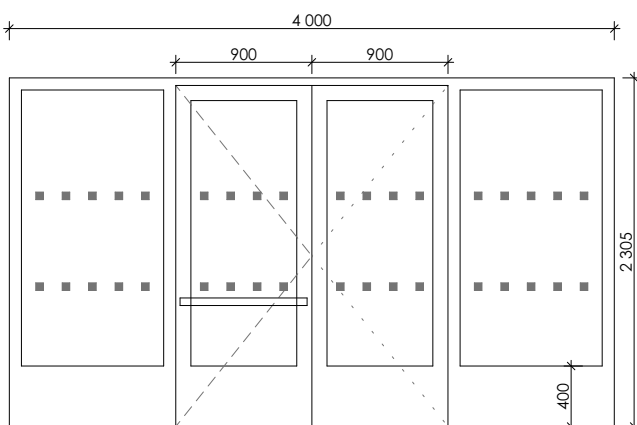
De01

**VSTUPNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ S BOČNÍMY SVĚTLÍKY - S PASIVNÍM KŘÍDLEM**

materiál: plast
 zárubně: bezpečnostní
 křídlo: prosklené se zvýšeným spodním rámem
 zasklení: fixní, čiré
 souč. prostupu tepla: $U_d = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 kování: vybere investor po konzultaci s architektem po předložení vzorků
 práh: zapuštěný snížený
 tl. stěny: **300 mm zdivo + 160 mm TI**
 barevnost : ext.: antracit
 int.: bílá
 osazení: - k vnějšímu líci zdiva
 - na podkladní trámec na PU bázi z PIR pěny 60/170 mm
 příslušenství: - elektrický otvírač (bzučák)
 - panikové kování
 - kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.
 - vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL.
 NÁHLED NA DVEŘE ZE STRANY **INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

De02

**VSTUPNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ S BOČNÍMY SVĚTLÍKY - S PASIVNÍM KŘÍDLEM**

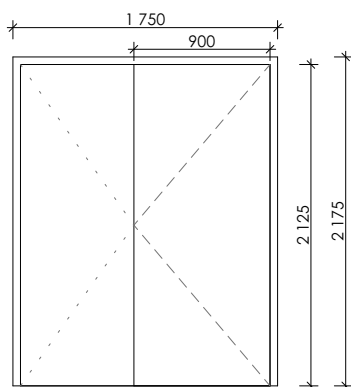
materiál: plast
 zárubně: bezpečnostní
 křídlo: prosklené se zvýšeným spodním rámem
 zasklení: fixní, čiré
 souč. prostupu tepla: $U_d = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 kování: vybere investor po konzultaci s architektem po předložení vzorků
 práh: zapuštěný snížený
 tl. stěny: **300 mm zdivo + 160 mm TI**
 barevnost : ext.: antracit
 int.: bílá
 osazení: - k vnějšímu líci zdiva
 - na podkladní trámec na PU bázi z PIR pěny 60/170 mm
 příslušenství: - elektrický otvírač (bzučák)
 - kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.
 - vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL.
 NÁHLED NA DVEŘE ZE STRANY **INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

De03

NEOBSAZENO

De04

**EXTERIÉROVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ - S PASIVNÍM KŘÍDLEM**

materiál: kov
 zárubně: obyčejné
 křídlo: plné
 souč. prostupu tepla: ne
 kování: vybere investor po konzultaci s architektem po předložení vzorků
 práh: zapuštěný snížený
 tl. stěny: **300 mm zdivo (ztrac. bednění) + 30 mm TI**
 požární odolnost: **EW 45 DP1, C**
 barevnost : bílá
 osazení: - k vnějšímu líci zdiva
 příslušenství: ne
 poznámka: vedlejší křídlo zaaretované, bez samozavírače

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL.
 NÁHLED NA DVEŘE ZE STRANY **INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

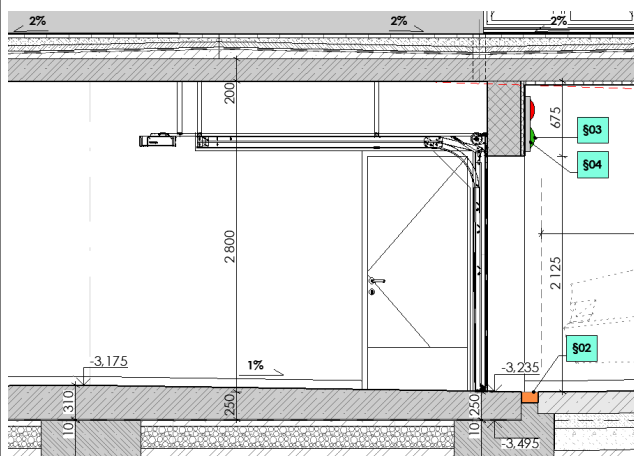
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu dveří. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresů pohledů na fasády
- před objednáním výroby dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant

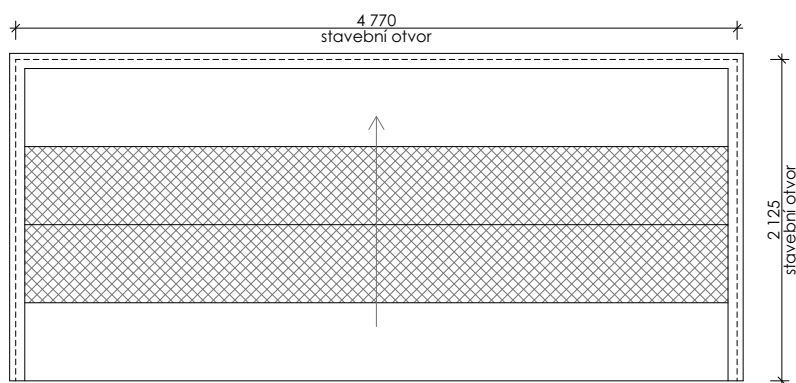


ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

**SEKČNÍ VRATA DO HROMADNÉ GARÁŽE**

materiál:	hliníková vrata
křídlo:	hliníkový rám s ventilací z tahokovu
členění:	4 vodorovná pole (plná výplň a tahokov v prostředních 2 polích)
barevnost:	šedá - antracit
souč. prostupu tepla:	ne
osazení:	zavěšení pod strop cca 500mm, pojezd po vnitřní hraně stěny
tl. stěny:	300 mm (ztrac. bednění)
příslušenství:	kompatibilita se signálními světly (semafony) ruční odpojení od mechanismu otevírače (páka nebo šňůra)

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
ZA VELIKOST DVEŘÍ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL.
NÁHLED NA DVEŘE ZE STRANY **INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

De01
S

ilustrační obrázek sekčních dveří o 4 polích



ilustrační obrázek hliníkového rámu s ventilací z tahokovu

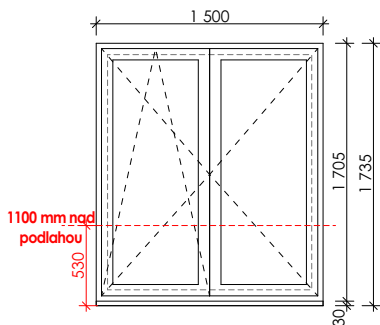
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu dveří. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresů pohledů na fasády
- před objednáním výroby dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



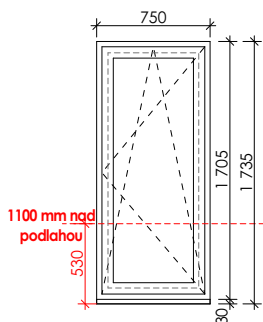
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
atelier
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

O01
A1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrbinová okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O02
A1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrbinová okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O03
A1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O04
A1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O05
A1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrbinová

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!


POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasnosti kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresů pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



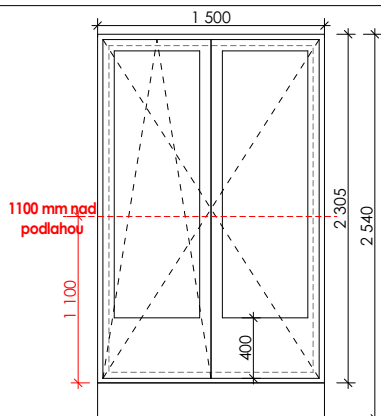
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O06
A1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrбина

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

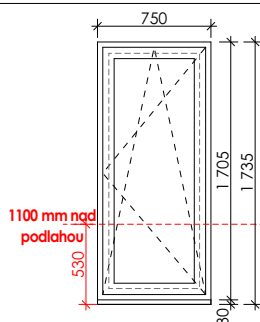
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O07
A1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 28 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrбина
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

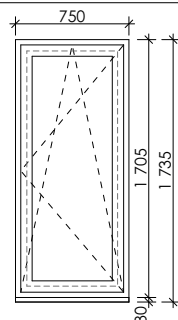
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O08
A1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 28 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrбина
 okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

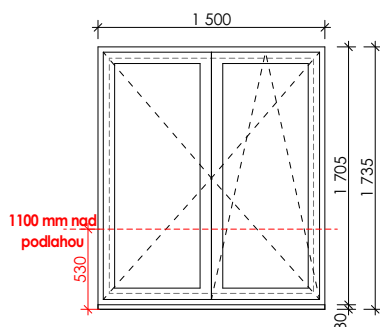
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O09
A1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O10
A1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

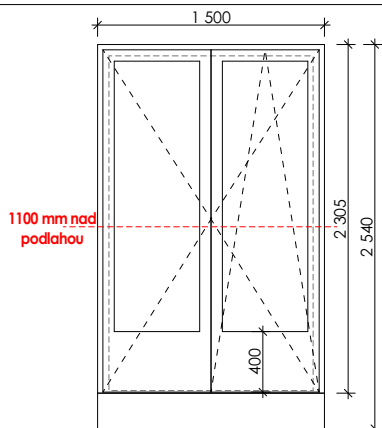
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



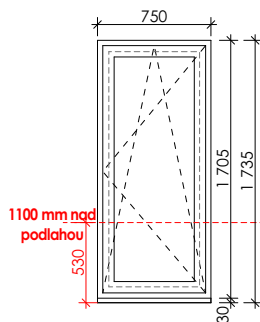
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46, Jeníkovic

O11
A1**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

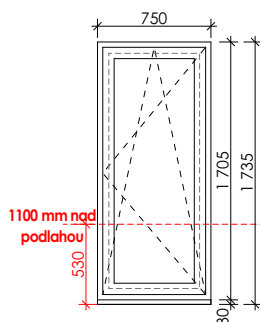
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O12
A1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: hliník
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 25 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

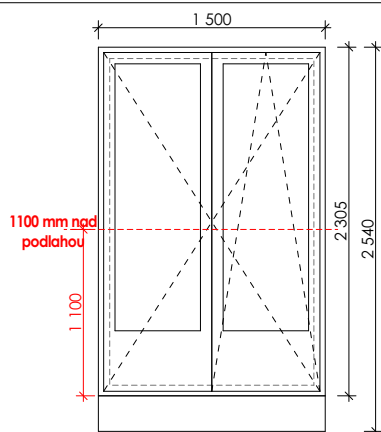
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O13
A1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: hliník
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 25 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O14
A1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 25 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

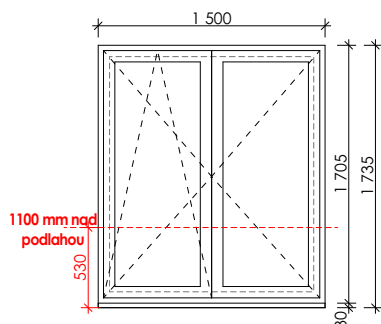
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



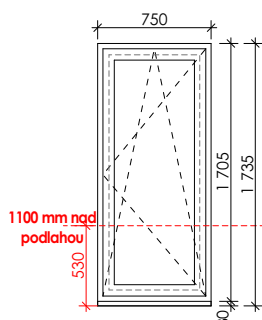
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46, Jeníkovic

O01
A2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrbina
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O02
A2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrbina
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O03
A2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

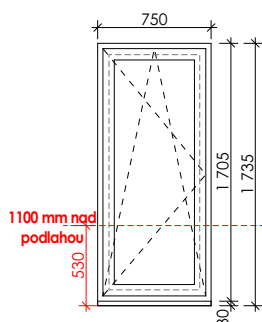
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O04
A2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O05
A2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrbina
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

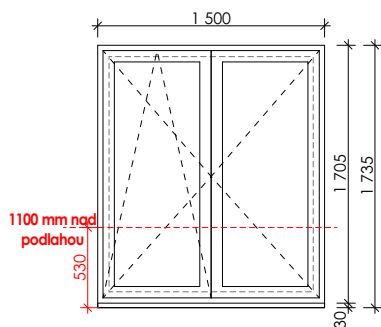
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasnosti kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



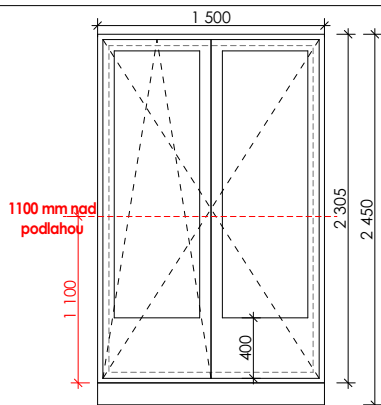
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46, Jeníkovic

O06
A2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

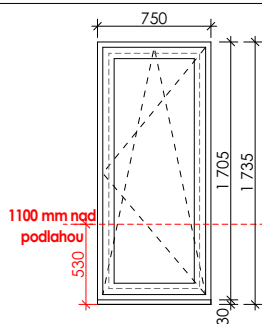
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O07
A2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 27 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

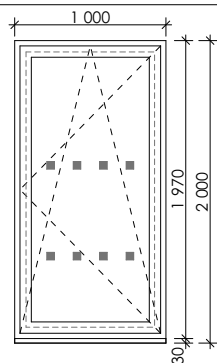
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O08
A2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 27 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

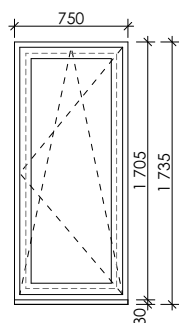
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O09
A2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O10
A2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

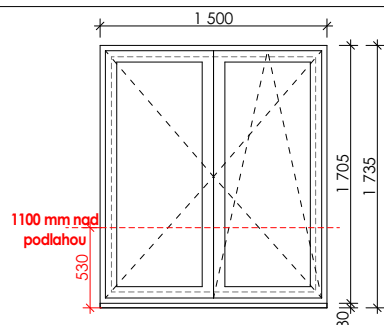
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



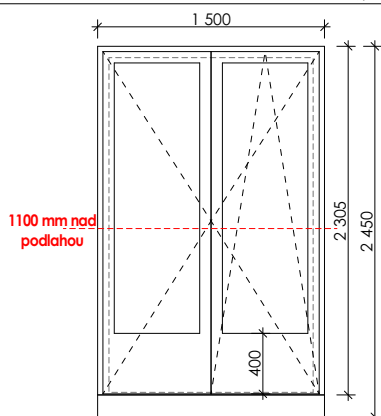
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O11
A2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

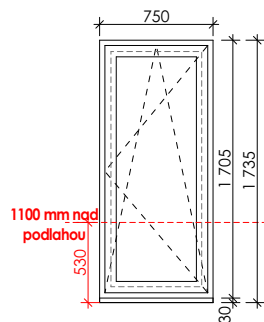
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O12
A2**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

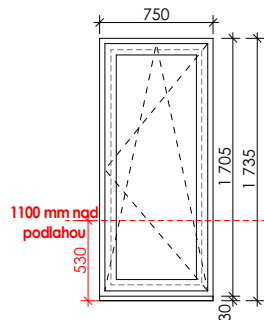
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O13
A2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 26 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

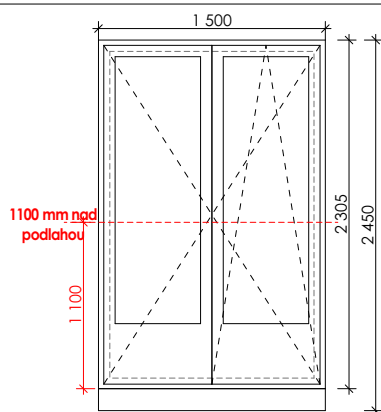
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O14
A2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 25 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O15
A2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 25 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

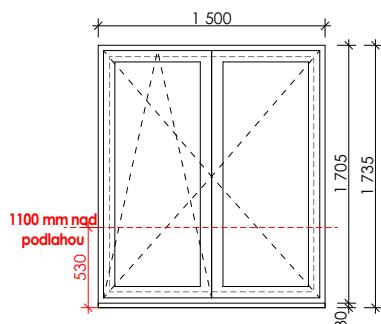
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jirí Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



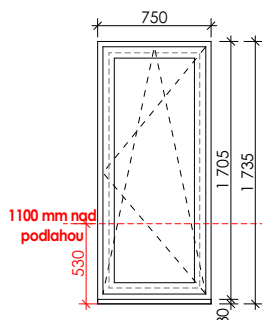
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O01
A3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrbina
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O02
A3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrbina
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O03
A3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

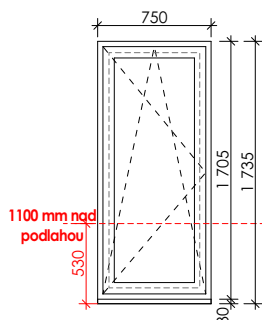
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O04
A3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O05
A3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrbina
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

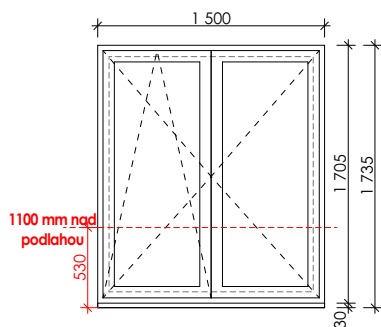
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



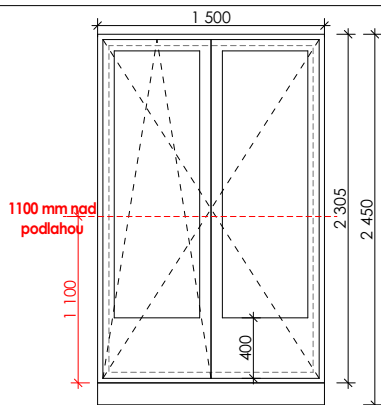
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46, Jeníkovic

O06
A3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

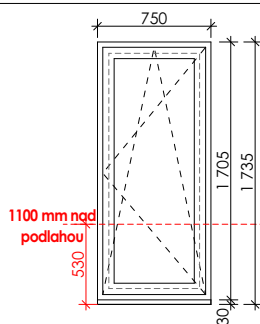
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O07
A3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 27 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

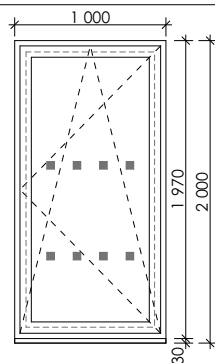
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O08
A3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 27 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

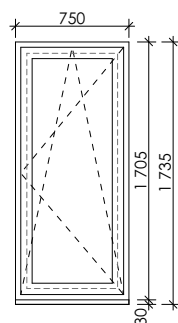
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O09
A3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O10
A3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

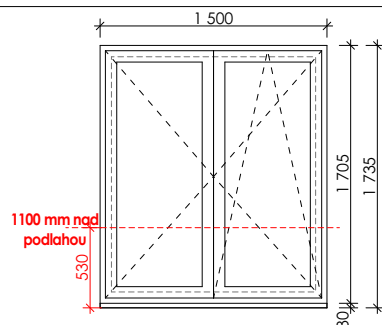
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasnosti kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledu na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



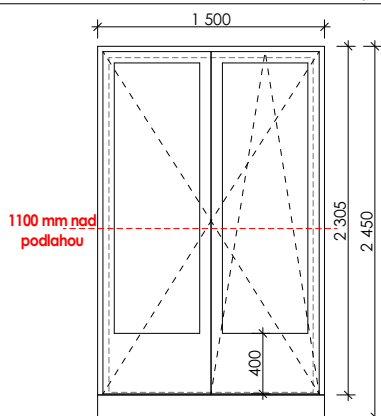
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O11
A3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

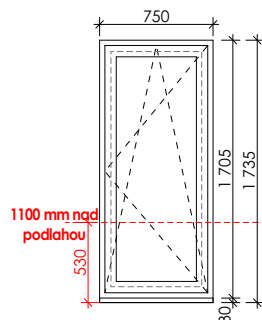
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O12
A3**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

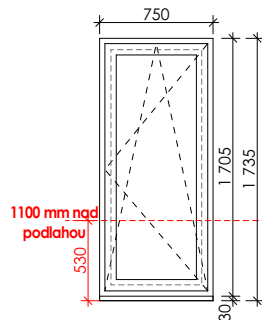
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O13
A3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 26 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

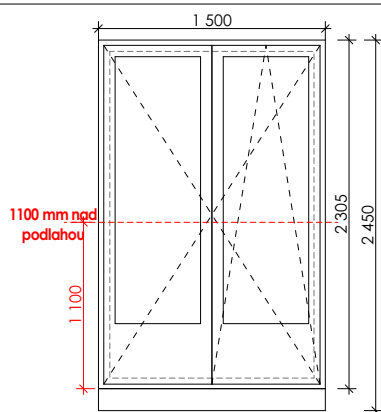
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O14
A3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 25 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O15
A3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 25 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!


POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jirí Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant




ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O01
B1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O02
B1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O03
B1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O04
B1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O05
B1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.


NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasnosti kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



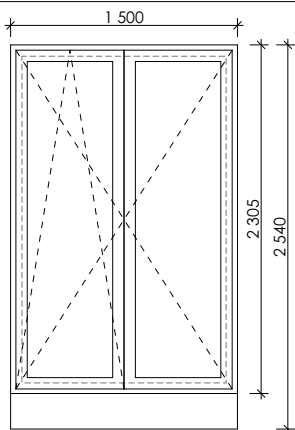
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46, Jeníkovic

O06
B1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

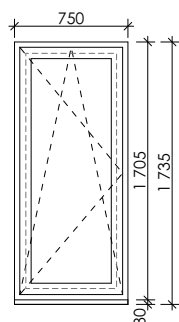
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O07
B1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

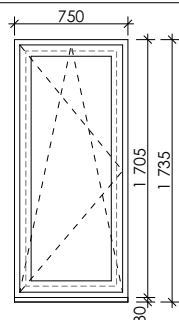
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O08
B1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

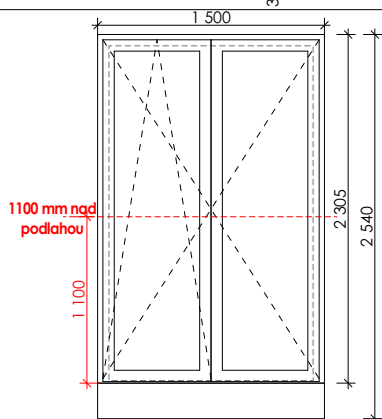
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O09
B1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O10
B1**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

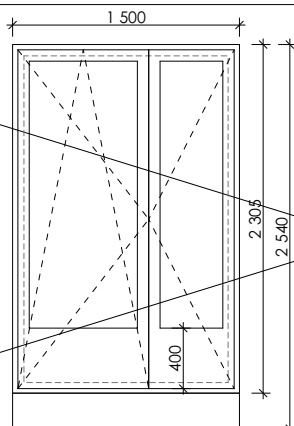
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



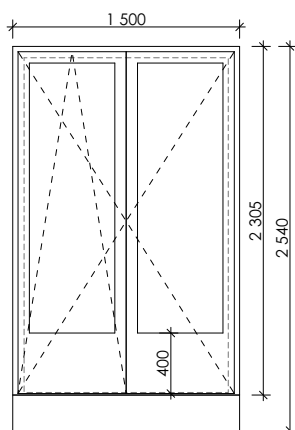
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O11
B1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový podkladní trámec
 poznámky: zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

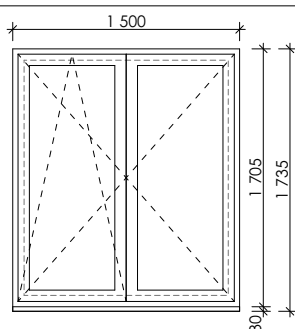
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O12
B1**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační profil
 poznámky: snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

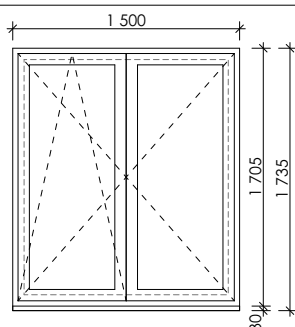
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O13
B1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O14
B1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

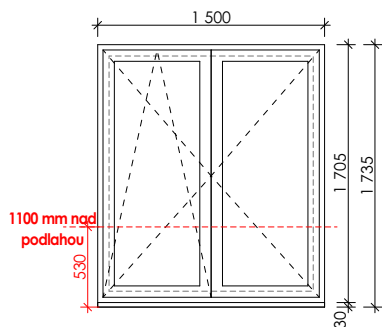
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



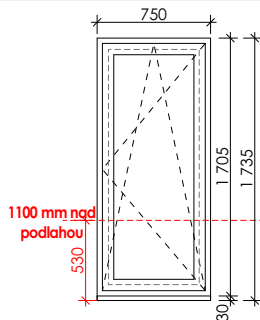
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46, Jeníkovice

O01
B2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická šterbina
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY


ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O02
B2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická šterbina
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY

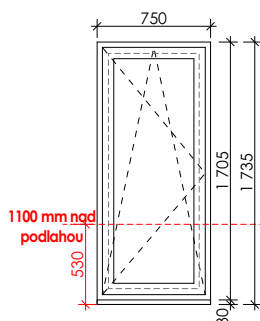
ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O03
B2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY

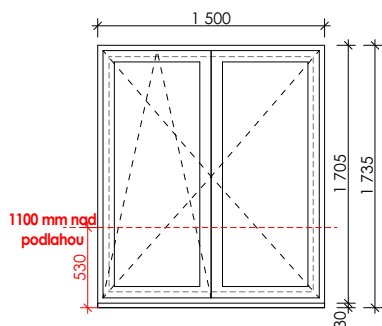
ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O04
B2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická šterbina
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY

ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O05
B2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická šterbina
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY

ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

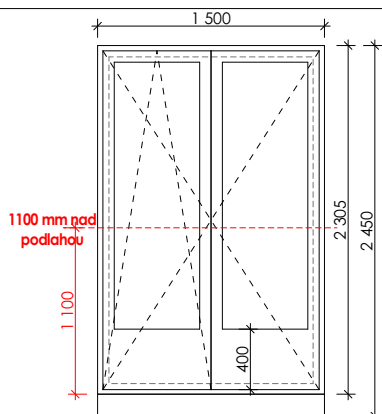
NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasnosti kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledu na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant




ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O06
B2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

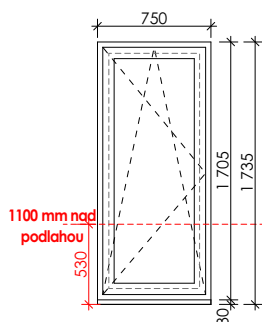
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O07
B2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

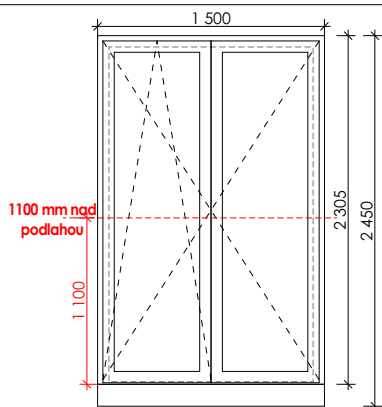
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O08
B2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 27 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

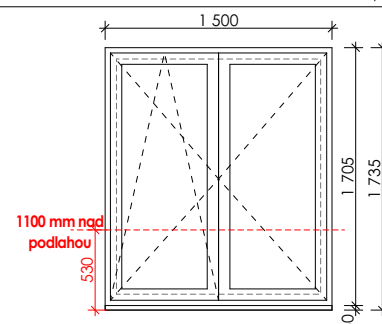
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O09
B2**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O10
B2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

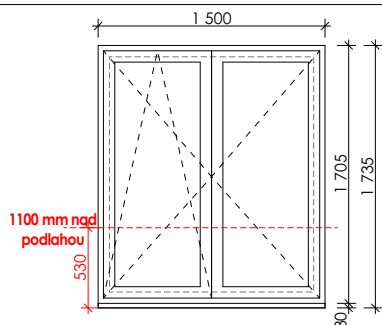
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



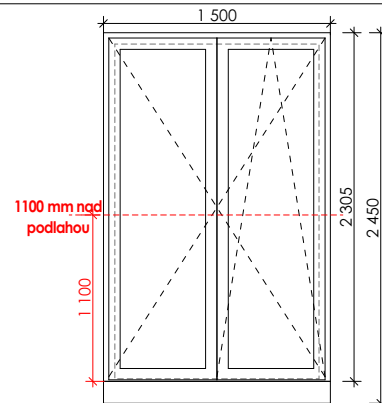
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O11
B2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

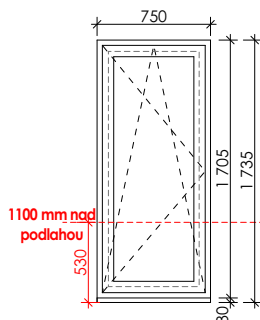
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O12
B2**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O13
B2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 25 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

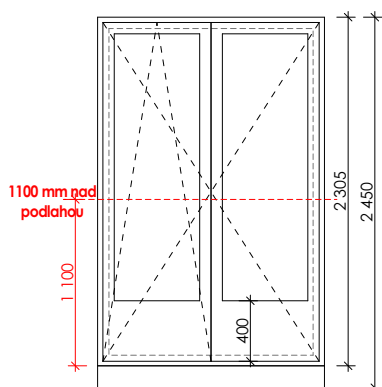
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O14
B2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O15
B2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 27 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

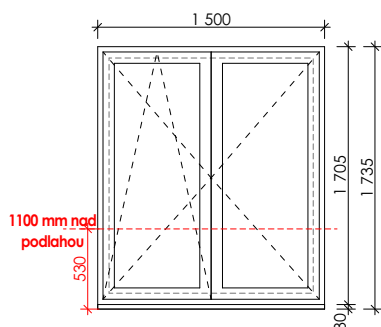
POZNÁMKY:

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



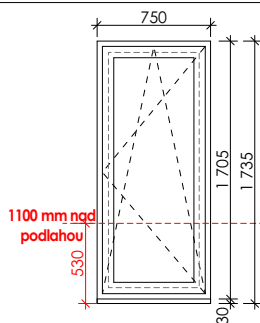
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46, Jeníkovic

O01
B3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 28 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

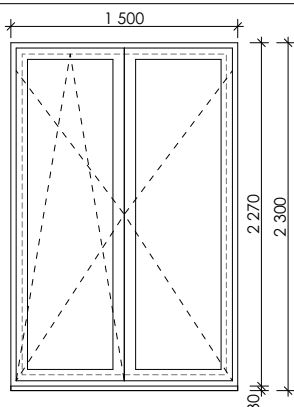
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O02
B3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 28 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

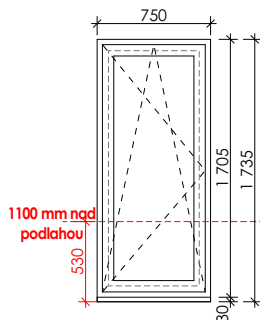
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O03
B3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

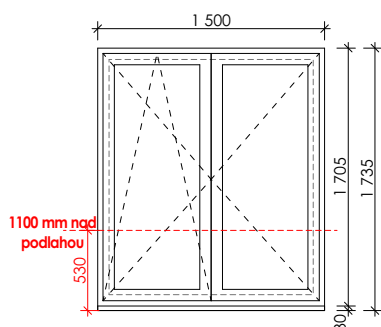
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O04
B3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 28 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!O05
B2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 28 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.

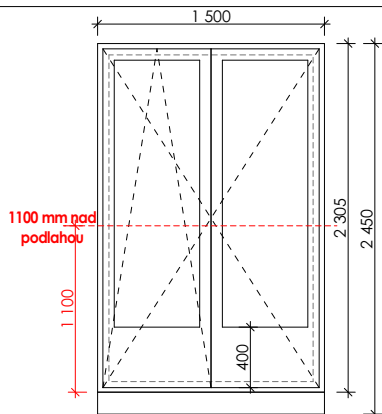
NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasnosti kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant




ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O06
B3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 29 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 sendvičový izolační trámec
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

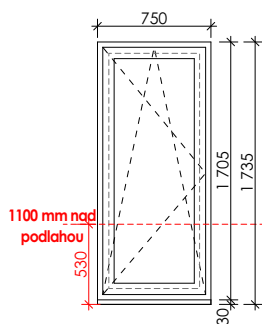
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O07
B3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

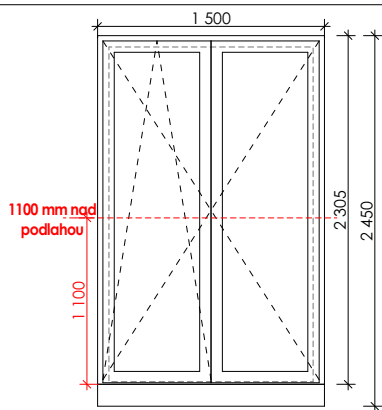
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O08
B3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 27 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

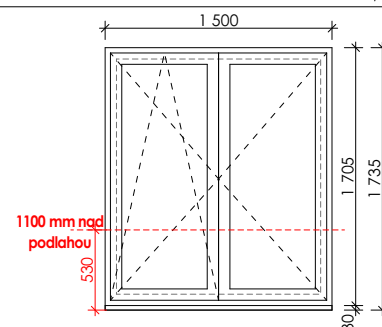
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O09
B3**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O10
B3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

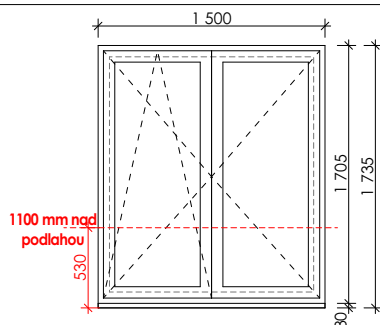
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasnosti kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



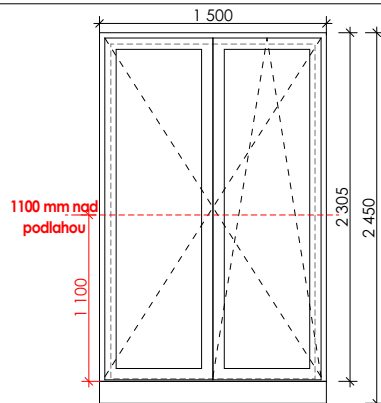
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O11
B3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

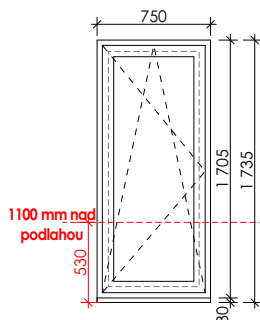
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O12
B3**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O13
B3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 25 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

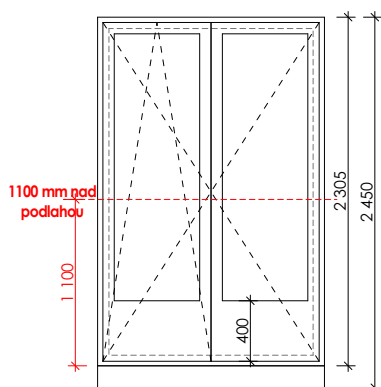
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O14
B3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O15
B3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ, akustické**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 akustické požadavky: $R_w = 27 \text{ dB}$
 příslušenství: podkladní montážní profil
 větrací akustická štěrba
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: okenní klikla ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

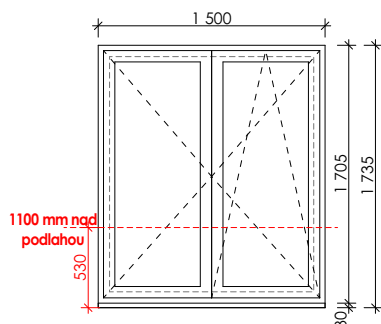
POZNÁMKY:

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



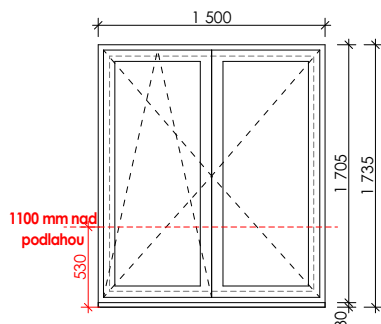
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46, Jeníkovic

O01
C1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

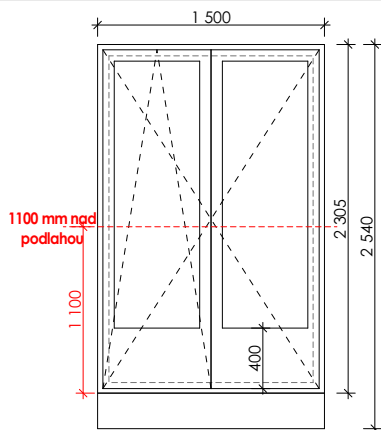
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O02
C1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

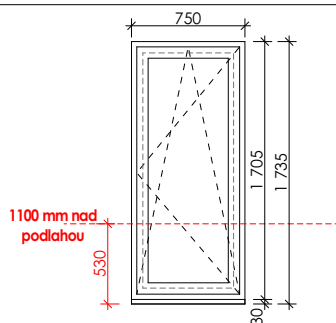
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O03
C1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám
 poznámky:

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

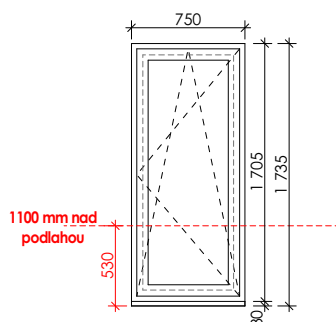
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O04
C1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O05
C1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

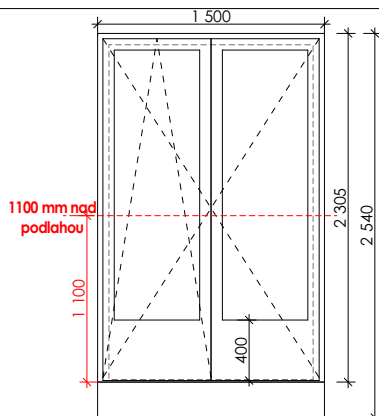
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresů pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



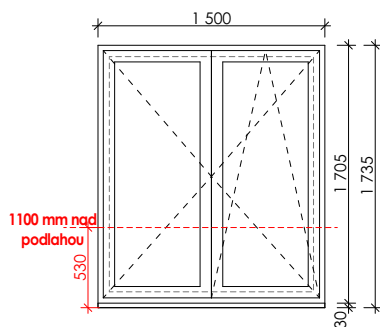
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O06
C1**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

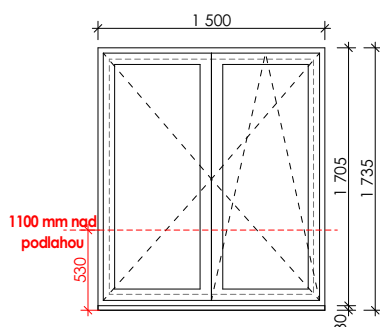
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O07
C1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

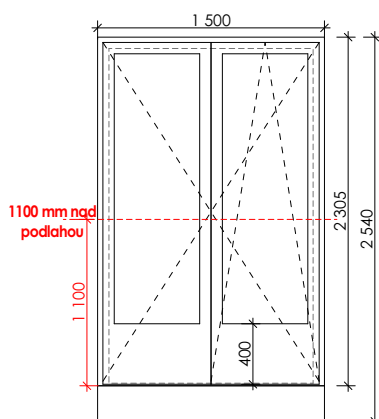
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O08
C1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O09
C1**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O10
C1**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

POZNÁMKY :

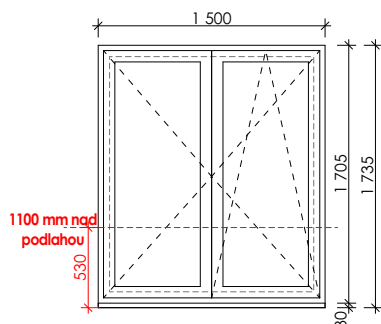
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46, Jeníkovic

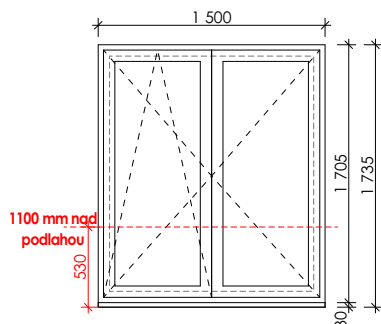
O11 C1		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$ okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky) vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky) materiál: plast barevnost: ext.: antracit, int.: bílá příslušenství: podkladní montážní profil poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077 JE OKÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR - PŘED VÝROBU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN. NÁHLED NA OKNA JE ZE STRANY INTERIÉRU - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!
O12 C1		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$ okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky) vnitřní - není materiál: plast barevnost: ext.: antracit, int.: bílá příslušenství: podkladní montážní profil sendvičový izolační trámec v = 100 mm poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou zvýšený spodní rám Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077 JE OKÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR - PŘED VÝROBU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN. NÁHLED NA OKNA JE ZE STRANY INTERIÉRU - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O01
C2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

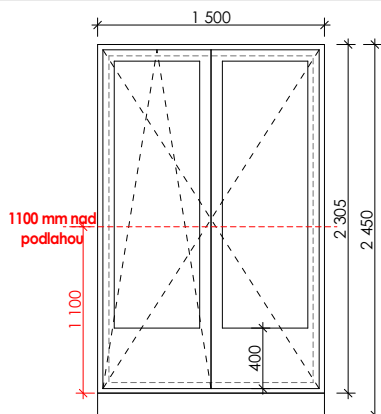
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O02
C2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

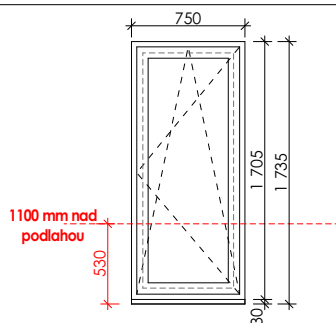
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O03
C2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 100 \text{ mm}$
 okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám
 poznámky:

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

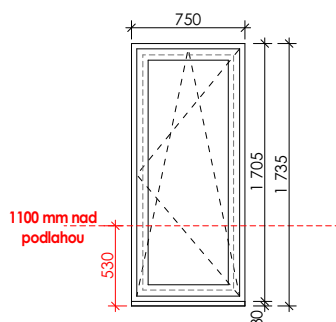
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O04
C2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O05
C2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

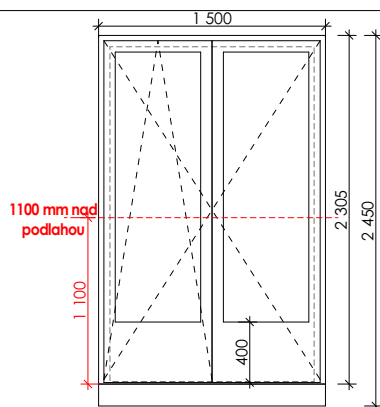
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



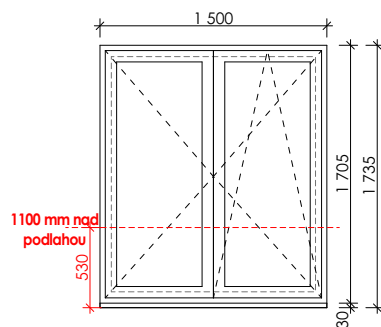
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O06
C2**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

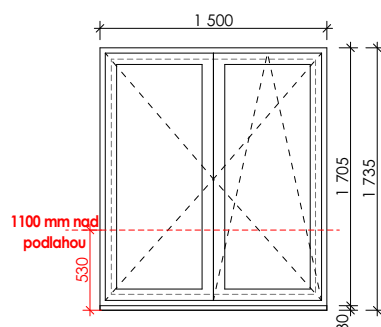
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O07
C2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

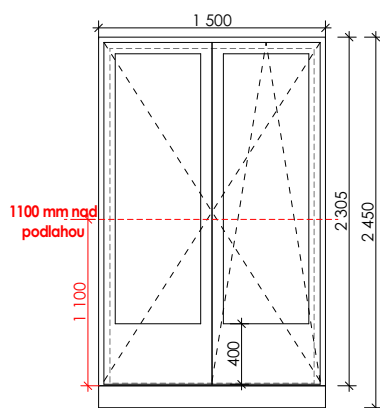
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O08
C2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O09
C2**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O10
C2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

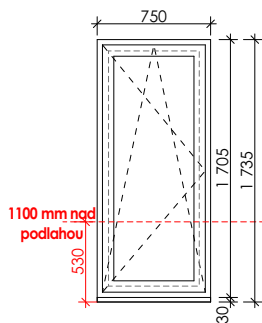
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



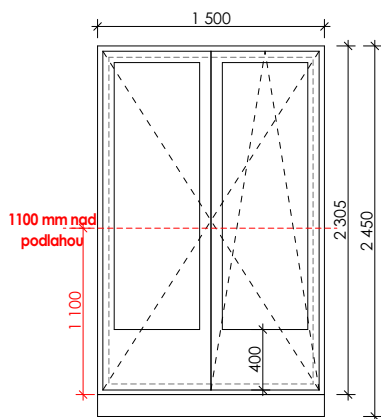
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O11
C2**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLONNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klíka ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O12
C2**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLONNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 100 \text{ mm}$
 poznámky: okenní klíka ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

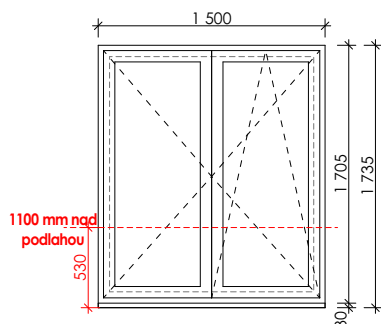
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



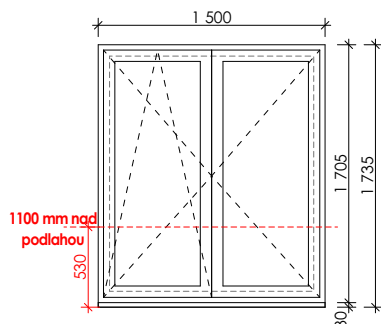
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O01
C3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

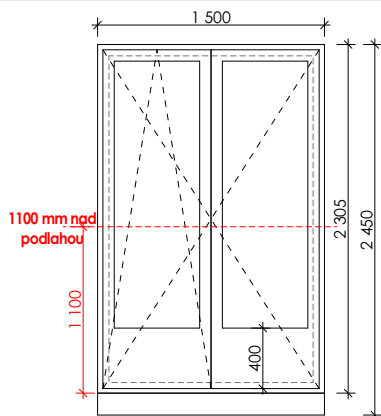
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O02
C3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

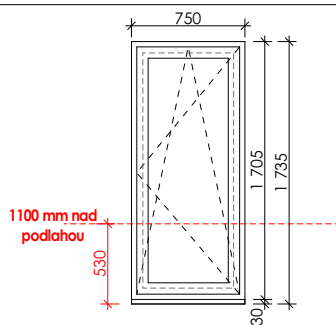
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O03
C3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 100 \text{ mm}$
 okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 zvýšený spodní rám
 poznámky:

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

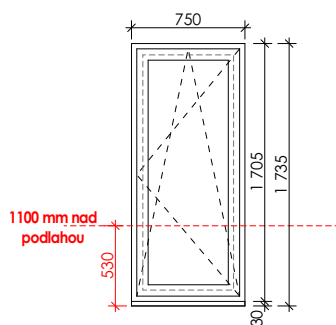
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O04
C3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O05
C3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

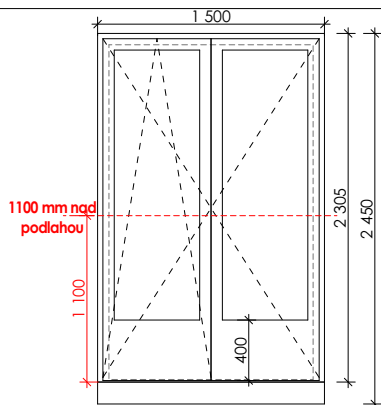
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresů pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



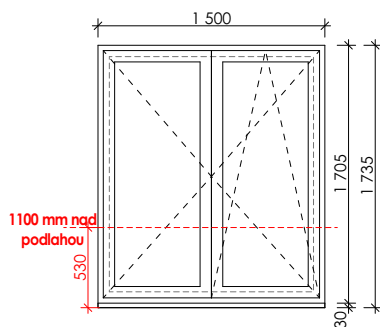
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O06
C3**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

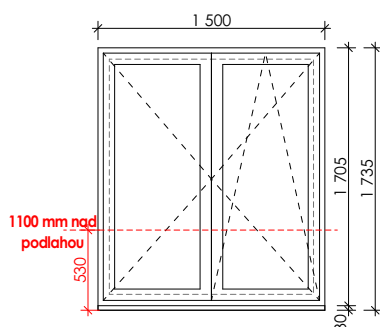
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O07
C3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

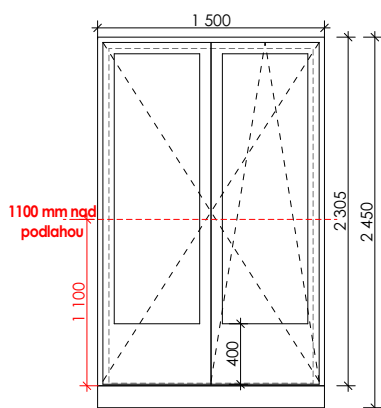
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O08
C3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077


JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O09
C3**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou
 snížený práh
 zvýšený spodní rám

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O10
C3**JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky)
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 okenní kliky ve výšce max. 1100 mm nad podlahou

Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

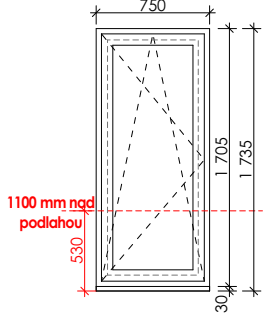
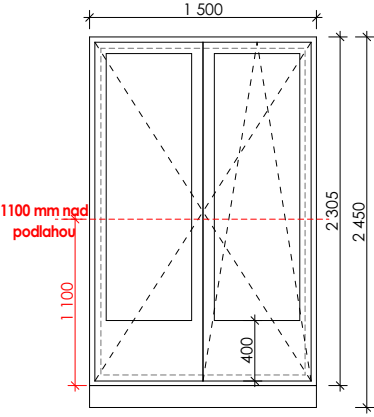
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O11 C3		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLONNÉ zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$ okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky) vnitřní - není (samostatně viz truhlářské výrobky) materiál: plast barevnost: ext.: antracit, int.: bílá příslušenství: podkladní montážní profil poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077 JE OKÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR - PŘED VÝROBU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN. NÁHLED NA OKNA JE ZE STRANY INTERIÉRU - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!
O12 C3		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLONNÉ zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$ okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky) vnitřní - není materiál: plast barevnost: ext.: antracit, int.: bílá příslušenství: podkladní montážní profil sendvičový izolační trámec v = 100 mm poznámky: okenní klika ve výšce max. 1100 mm nad podlahou zvýšený spodní rám Úprava přípojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077 JE OKÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR - PŘED VÝROBU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN. NÁHLED NA OKNA JE ZE STRANY INTERIÉRU - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

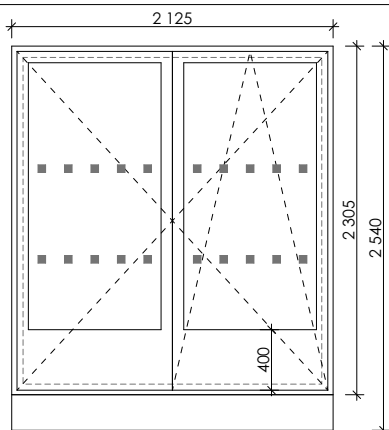
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



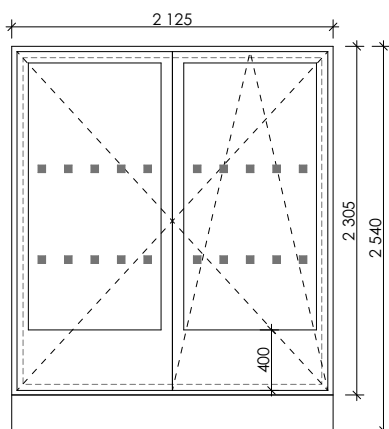
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

O01
KP1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 185 \text{ mm}$
 poznámky: zvýšený spodní rám
 kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

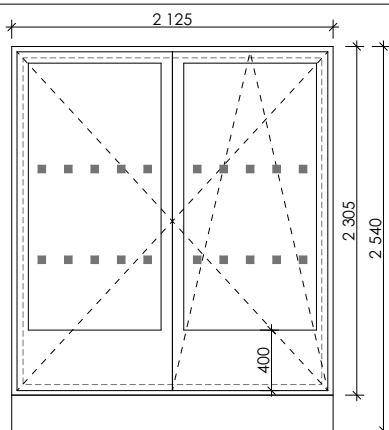
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O02
KP1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 185 \text{ mm}$
 poznámky: zvýšený spodní rám
 kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

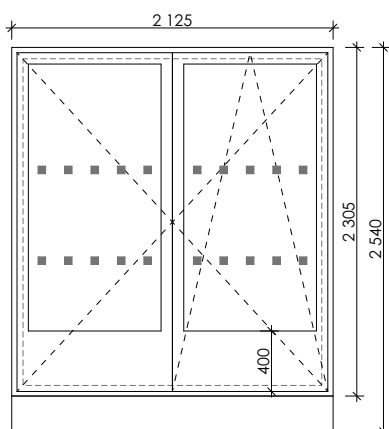
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O03
KP1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 185 \text{ mm}$
 poznámky: zvýšený spodní rám
 kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O04
KP1**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 185 \text{ mm}$
 poznámky: zvýšený spodní rám
 kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

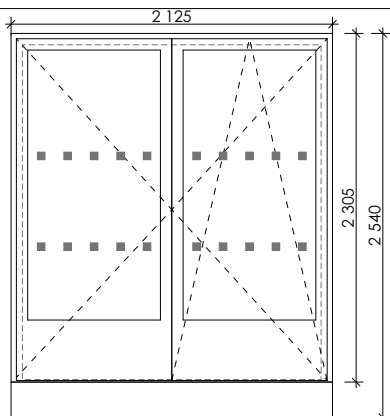
POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasnosti kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

O05
KP1**DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W/(mK)}$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 parapet: vnější - není (samostatné viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: panikové kování
 podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec
 poznámky: snížený práh
 zvýšený spodní rám
 kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELIKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

POZNÁMKY :

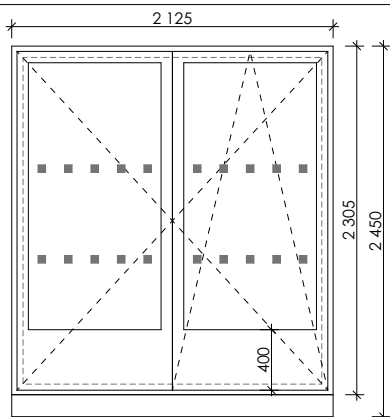
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejasností kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

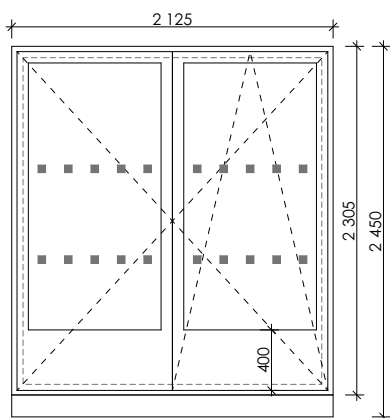
O01 KP2		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$ okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky) vnitřní - není materiál: plast barevnost : ext.: antracit, int.: bílá příslušenství: podkladní izolační profil poznámky: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb. Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077 JE OKÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN. NÁHLED NA OKNA JE ZE STRANY INTERIÉRU - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!
O02 KP2		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$ okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky) vnitřní - není materiál: plast barevnost : ext.: antracit, int.: bílá příslušenství: podkladní montážní profil sendvičový izolační trámec v = 100 mm poznámky: zvýšený spodní rám kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb. Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077 JE OKÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN. NÁHLED NA OKNA JE ZE STRANY INTERIÉRU - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!
O03 KP2		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$ okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky) vnitřní - není materiál: plast barevnost : ext.: antracit, int.: bílá příslušenství: podkladní montážní profil sendvičový izolační trámec v = 100 mm poznámky: zvýšený spodní rám kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb. Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077 JE OKÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN. NÁHLED NA OKNA JE ZE STRANY INTERIÉRU - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!
O04 KP2		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$ okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky) vnitřní - není materiál: plast barevnost : ext.: antracit, int.: bílá příslušenství: podkladní montážní profil sendvičový izolační trámec v = 100 mm poznámky: zvýšený spodní rám kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb. Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077 JE OKÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN. NÁHLED NA OKNA JE ZE STRANY INTERIÉRU - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O01
KP3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 100 \text{ mm}$
 poznámky: zvýšený spodní rám
 kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

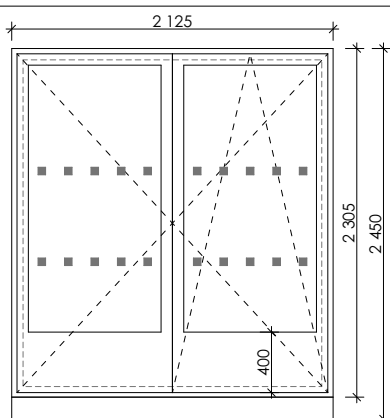
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O02
KP3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 100 \text{ mm}$
 poznámky: zvýšený spodní rám
 kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

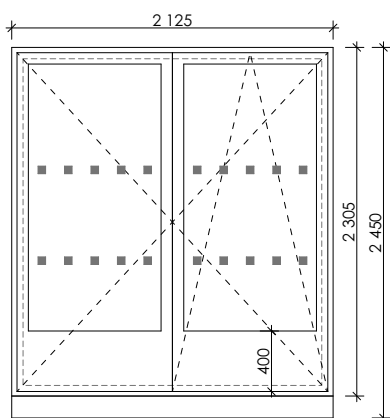
JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O03
KP3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 100 \text{ mm}$
 poznámky: zvýšený spodní rám
 kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

O04
KP3**DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ**

zasklení: trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 teplý rámeček: $\Psi = 0,05 \text{ W}/(\text{mK})$
 okno: $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 parapet: vnější - není (samostatně viz klempířské výrobky)
 vnitřní - není
 materiál: plast
 barevnost: ext.: antracit, int.: bílá
 příslušenství: podkladní montážní profil
 sendvičový izolační trámec $v = 100 \text{ mm}$
 poznámky: zvýšený spodní rám
 kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.

Úprava připojovací spáry bude provedena v souladu s ČSN 73 6077

JE OKÓTOVÁN **STAVEBNÍ OTVOR** - PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
 ZA VELKOST OKEN NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL OKEN.
 NÁHLED NA OKNA JE **ZE STRANY INTERIÉRU** - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!

POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů in situ
- v případě nejjasnosti kontaktujte hlavního projektanta - Ing. Jiří Bartoň, +420 774 212 782, barton@rabarch.cz
- tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády
- před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení, bude specifikován druh kování
- bez písemného odsouhlasení ze strany investora a hlavního projektanta nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic