



VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (Vs a Vp)

- NAVRTÁVACÍ PAS HACOM TLT100–2", HAWLE
- Š. 2681 KOMB. ISO, D.PŘ., – 2" – 1 1/2" DN1 PN16 HW
- ZEMNÍ SOUPR. 9601 TELESKOPICKÁ, D.PŘ. 1,3–1,8m DN 3/4" – 2" HW
- + POKLOP VENTILOVÝ
- ISO 6221 VNITŘ. Z. 1", POM, PE32 PN16 HW




SO-306 PRODLOUŽENÍ VODOVODU, PŘÍPOJKY
ŘAD Np
TLT100, CLASS 100, DÉLKA: 39,8m




V5=Np1
V5–25,7m
Np1–0,0m

- T-KUS TLT100/100
- BETON. BLOK
- 3x EU KUS TLT100
- 2x Š 4000E2 DN100 PN10 HW
- 2x PODKL. DESKA 3490 HW
- 2x ZS 9500 TELESK. 1,30–1,80M HW
- 2x POKL. 1750 TH., Š A COMBI T HW

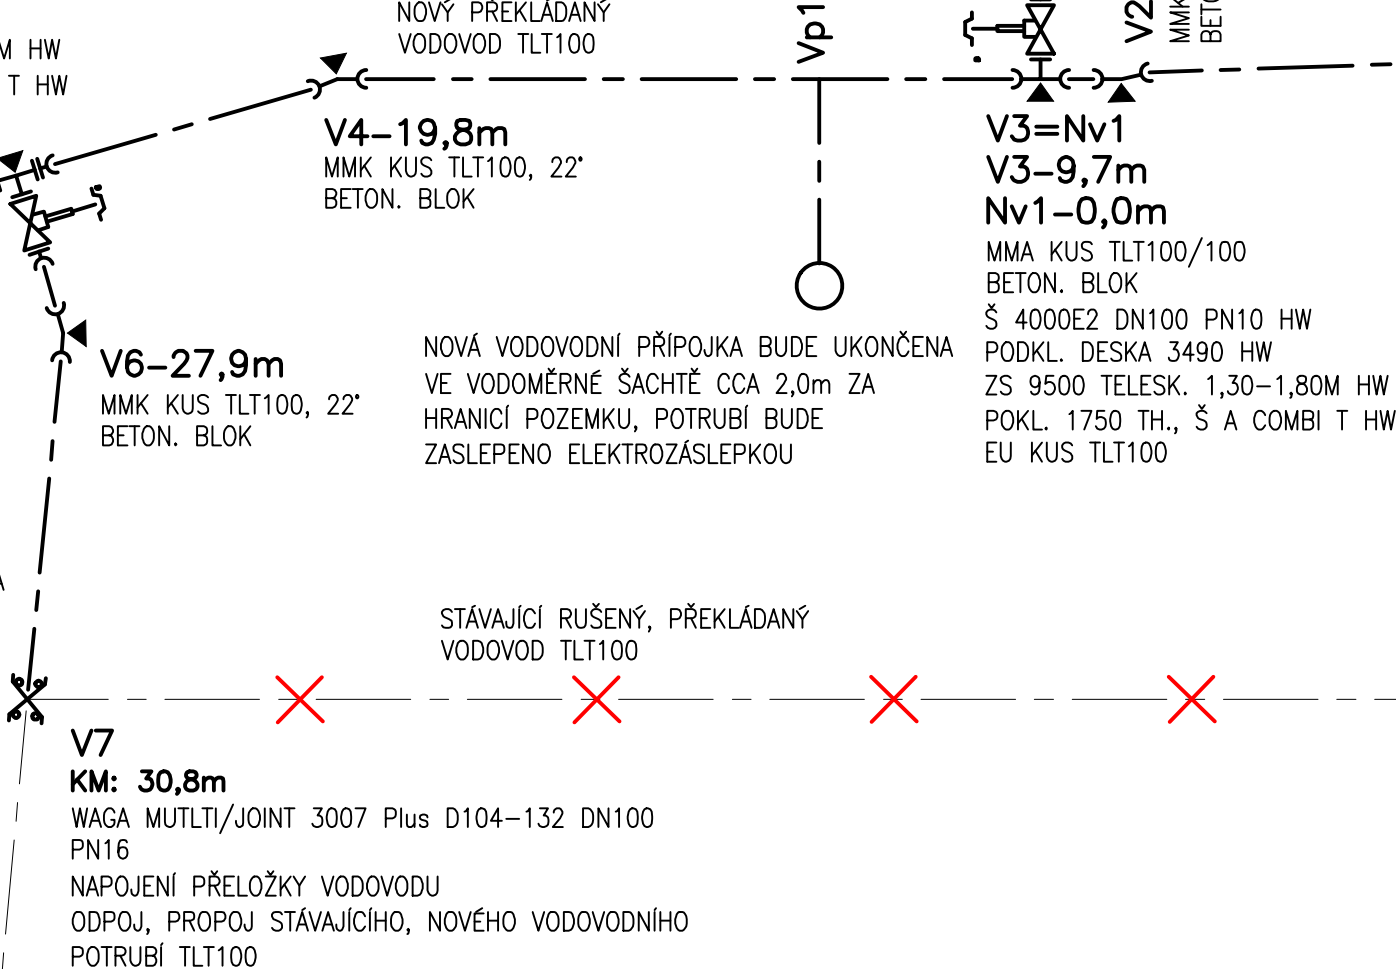



SO-303 PŘELOŽKA VODOVODU
TLT100, CLASS 100
DÉLKA: 32,3m



SO-306 PRODLOUŽENÍ VODOVODU, PŘÍPOJKY
ŘAD Nv
TLT100, CLASS 100, DÉLKA: 62,4m



PŘELOŽKA VODOVODU TLT100

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail: profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Štěpánek	Ota Hördler	Ing. Richard Müller	
			

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel:	Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov			Datum	01.2020
Akce:	BYTOVÁ ZÓNA HRUŠTICE - KÁROVSKO ETAPA VII. SO-303 PŘELOŽKA VODOVODU TLT100 SO-306 PRODLOUŽENÍ VODOVODU, PŘÍPOJKY			Číslo zakázky	19034A
				Měřítka	
Příloha:	KLADEČSKÉ SCHÉMA			Příloha č.	C.303,6.07