
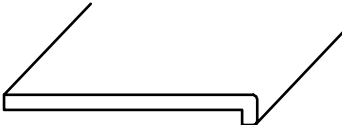


OZNAČENÍ	POPIS	VNITŘNÍ PARAPET POSTFORMING		SCHÉMA 
T100	ŠÍŘKA	MAX. 510 mm		
	CELK. DÉLKA	1,08 m	Σ= 3,24 m	
	POČET KUSŮ	3 ks		
T102	ŠÍŘKA	MAX. 410 mm		
	CELK. DÉLKA	1,20 m	Σ= 1,20 m	
	POČET KUSŮ	1 ks		
T103	ŠÍŘKA	MAX. 220 mm		
	CELK. DÉLKA	1,20 m	Σ= 1,20 m	
	POČET KUSŮ	1 ks		
T104	ŠÍŘKA	MAX. 240 mm		
	CELK. DÉLKA	1,10 m	Σ= 6,60 m	
	POČET KUSŮ	6 ks		
	MATERIÁL	PARAPETNÍ VLHKUVZDORNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 19 MM S LAMINÁTOVÝM POVRCHEM. S OZUBEM CELKOVÉ VÝŠKA 38 MM PŘESAŘ PŘES OMÍTKU CCA 30 MM. BARVA V DEKORU OKNA VAR. BÍLÁ V RÁMCI AD		
	POZNÁMKA	5% NA PROŘEZ šířka do 300 mm	Σ= 8,19 m	
		5% NA PROŘEZ šířka přes 300 mm	Σ= 4,66 m	
		SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY		

V souladu s ustanovením § 26 odst. 5 vyhlášky musí být „okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m, vysoké nejméně 850 mm od úrovně podlahy nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky“.

V normě ČSN 73 4301 Obytné budovy v bodě 5.1.3.2. je stanoveno: „okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 500 mm (měřeno od úrovně podlahy nadzemního podlažík upravenému terénu) musí být nejméně 850 mm vysoké nebo musí být doplněny zábradlím nebo jiným řešením nahrazujícím funkci zábradlí nejméně do této výšky. Výška parapetu se měří od povrchu podlahy k horní hraně vnitřního obkladu parapetu“.

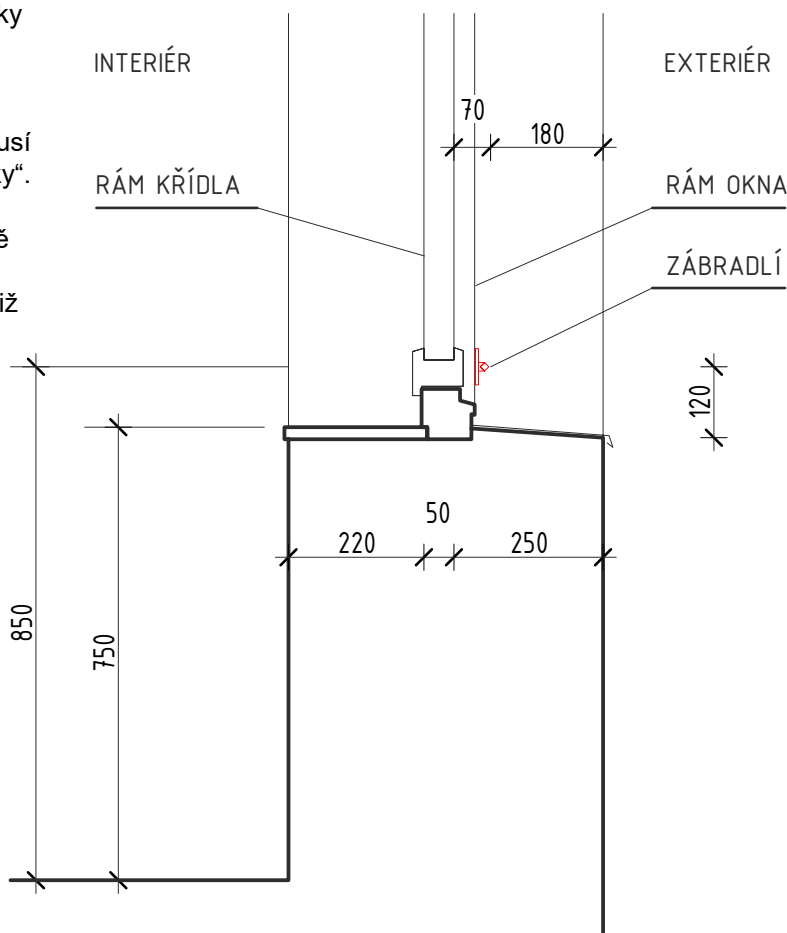

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚR. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POTŘEBNÝCH PRVKŮ OVĚŘENÉ NA STAVBĚ. PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.