



- SR pojistková skříň
- REx elektroměrový rozváděč
- RE1 1x nepřímé měření 100/5A, hl.jistič 3x100A, jistič pro RH 3x80A, jistič pro RP 3x40A
- RE2 1x přímé měření, hl.jistič 3x63A
- RH hlavní rozváděč objektu
- RS1,RS2 podružné rozváděče objektu
- RMR rozváděč měření a regulace
- RP hlavní rozváděč přístavby
- RZ rozváděč zahradního domku
- R-DT rozváděč pro technologii tepelného čerpadla (dodávkou MaR)

ČERNÁ = STÁVAJÍCÍ
ČERVENÁ = NOVÉ
MODRÁ = ZMĚNĚNO

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3/N/PE AC 400/230V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN, ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM,
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

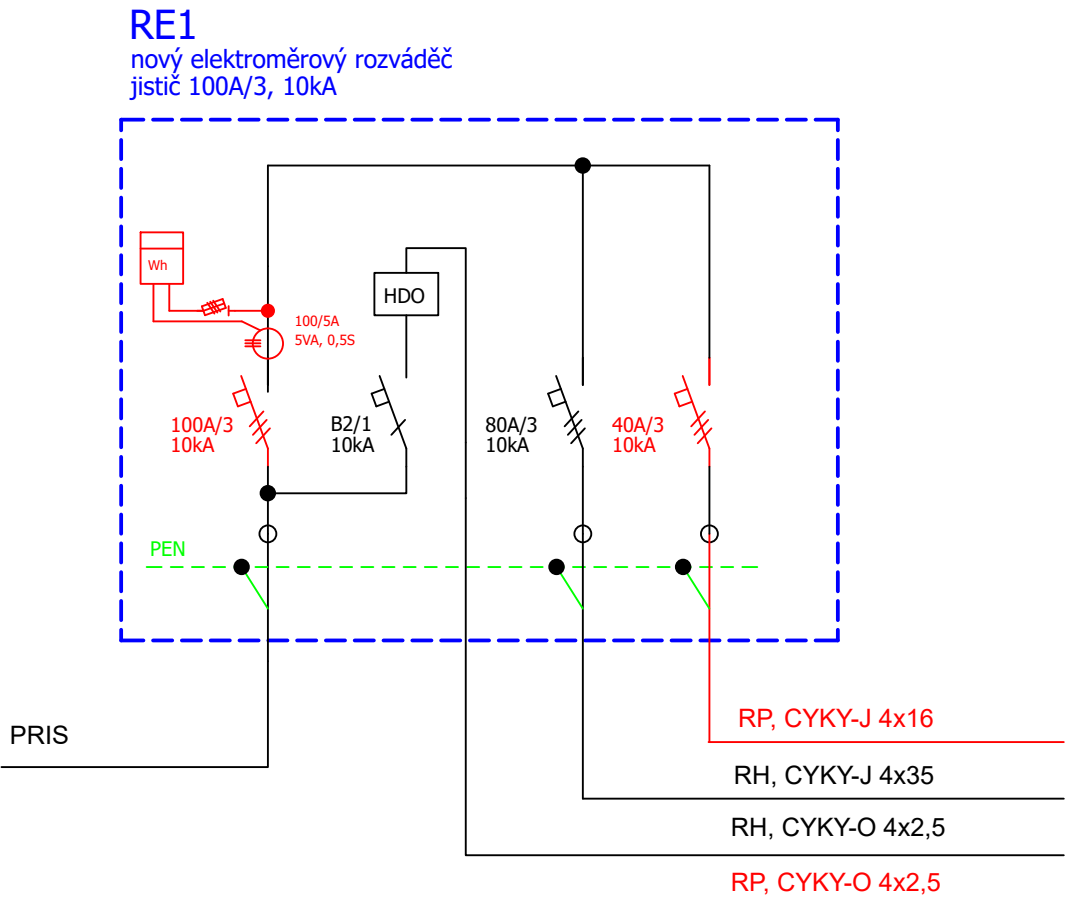

RE2
nový elektroměrový rozváděč
jistič 63A/3, 10kA

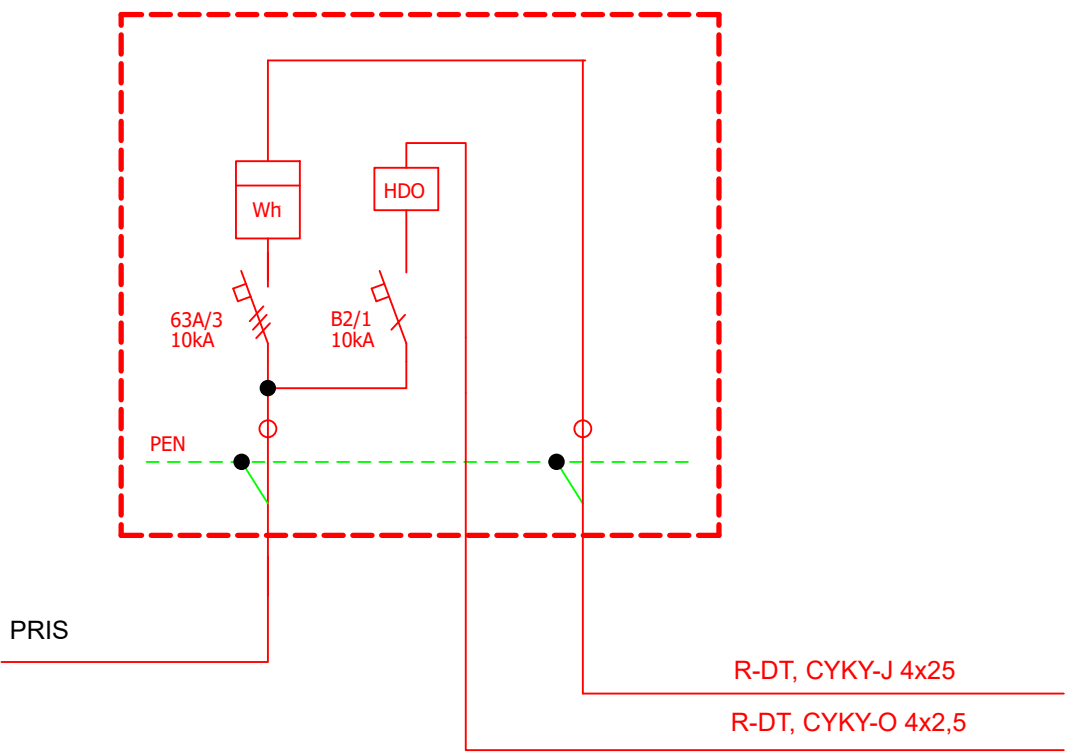


±0,000 = 294,40 m n.m., Bpv, JTSK

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODŮ

Objednatel:	MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov	
-------------	--	--

Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	
-------------	--	--

<div>Sipro projekce elektro</div>	Vypracoval	Ing. J. Štekr		Zak. číslo	24LI71001
	Tech. kontrola	Ing. V. Jelínek		Datum	07/2024
	Zodp. projektant	Ing. V. Jelínek		Stupeň	DPS
	Akce PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV			Počet formátů	3 x A4
				Měřitko	- - -
Zhotovitel: Sipro Hrnčířská 2456 470 01 Česká Lípa	Příloha PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ			Č. přílohy	Paré
104					