


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO LOŽE

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

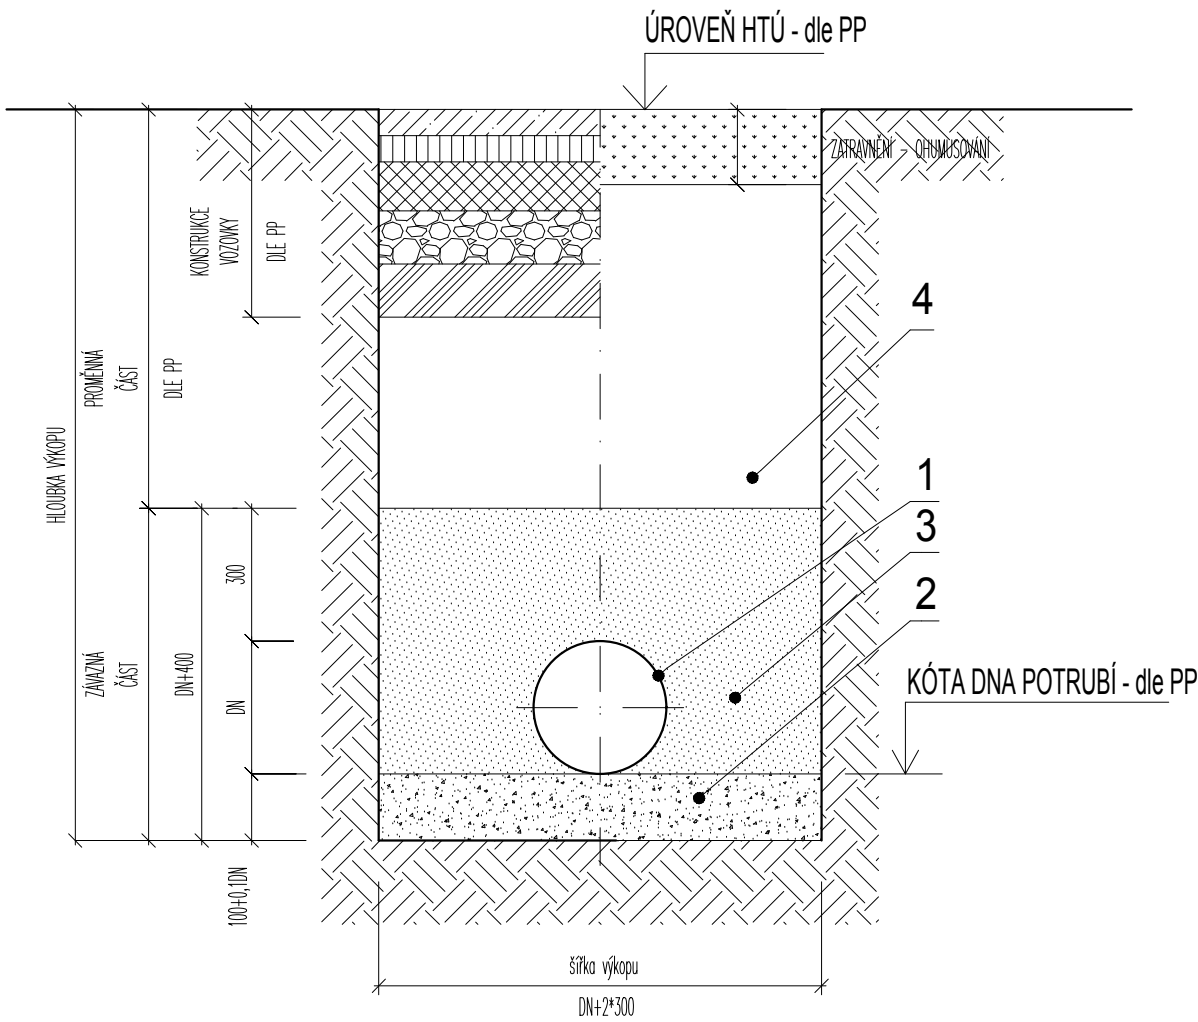


MATERIÁL POTRUBÍ : PVC SN 8



LEGENDA:

- 1. POTRUBÍ
- 2. PÍSKOVÉ LOŽE (H = 100 + 0,1*DN mm)
- 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm (Hmin=300 mm)
- 4. ZÁSYR RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

±0.000 =+293,65 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V UL. 5.KVĚTNA V TURNOVĚ			
stupeň	DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	místo stavby	TURNOV p.č. 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov [771601]
stavebník	 Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov	generální architekt  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace	projektant části Ing Karel Dovrtěl Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové  . PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E: kd.projekt@email.cz autor návrhu/hlavní inženýr projektu ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice		
část IO.03 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE			
výkres ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:100	KP.05	
datum revize	číslo revize		
-	-		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO