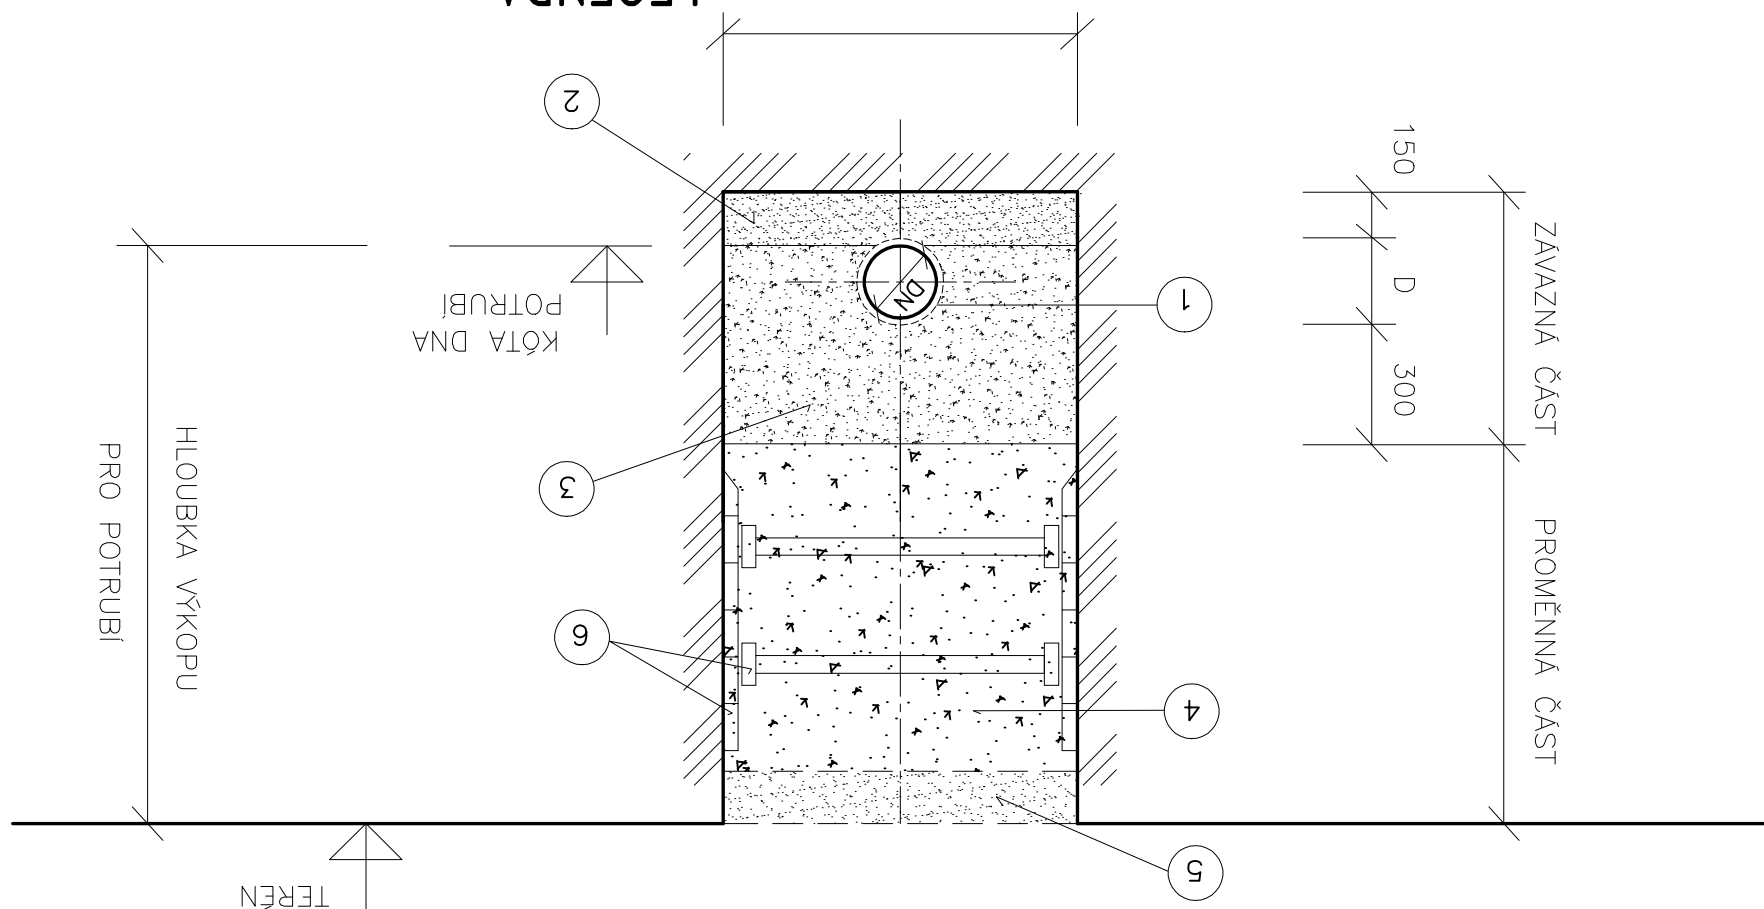


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC







LEGENDA

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | POTRUBÍ Z KANALIZAČNÍHO PVC-KG DLE DIN 19 534 DN150, 200, 250, 300 | |
| 2 | PÍSKOVÉ LOŽE NA UROVNANÉ DNO-FR. 0-4 mm | |
| 3 | OBSYP POTRUBÍ-PÍSEK FR 0-4 mm | |
| 4 | ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, NESOUDRŽNÝ HRUBOZRNÝ MATERIÁL NEBO MATERIÁL SE SMÍŠENÝM ZRNEM | |
- DLE GEOLÓGICKÉHO PRŮZKUMU BUDOU VÝKOPY PROVÁDĚNY V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH - NÁVÁŽKÁCH.
 - V ÚČINNĚ VRSTVĚ SE PROVEDEJ HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MAX.150mm.
 - V HLAVNÍM ZÁSYPU (MIN. 300mm NAD POTRUBÍM) SE HUTNĚNÍ PROVEDE V CELE ŠÍŘCE RÝHY
 - PO VRSTVÁCH 250 ÷ 600 mm DLE HMOTNOSTI DUSADLA.

- 4 ZHUTNENÝ ZÁSP RYHY, NESOUDRŽNÝ MATERIÁL NEBO MATERIÁL SE SMÍŠENÝM ZRNEM V KOMUNIKÁČICH FR.0–63mm
- 5 OBNOVENÍ PОВRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU (KONSTR. VOZOVKY, ZPEV. CESTY, ORNICE, ATD.) RESP. NÁSLEDNÁ NOVA ÚPRAVA PОВRCHU TERÉNU
- 6 PAŽÍCI BOXY

- 4 ZHUTNĚNÝ ZÁSP RÝHY, V KOMUNIKACI KAM. FR 0-63

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitěho podnikatele za příznacné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací.

 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektová firma Veřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@worldmail.cz		 Ing. Richard Müller		 Ota Hördler	 Rudolf Hördler
Zodpovědný projektant		Vypracoval	Kontroloval		