





ULOŽENÍ KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU

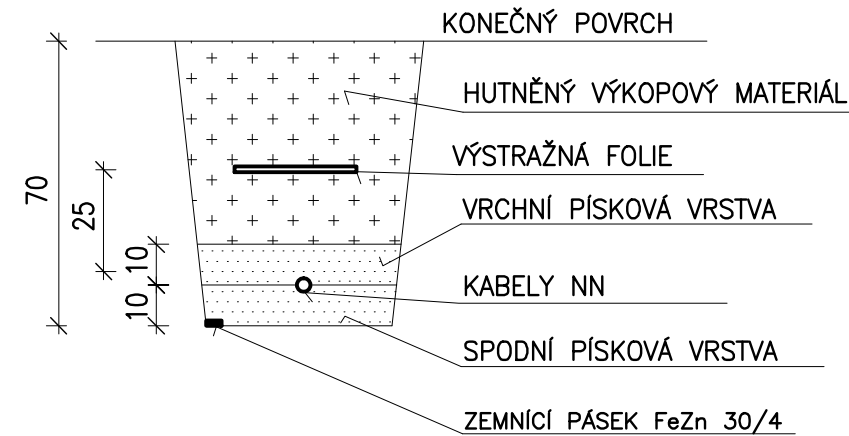

SOUSTAVA NAPĚTÍ PRO VEDENÍ DIMENZOVANÁ NAD 10 mm<sup>2</sup> 3 PEN 50Hz 230/400V TN-C  
SOUSTAVA NAPĚTÍ DIMENZOVANÁ POD A VČETNĚ 10 mm<sup>2</sup> 3 NPE 50Hz 230/400V TN-S  
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ  
OCHRANNÉHO VODIČE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT spol. s r. o.</b> stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ing. Tomáš Hocke	Rudolf Hördler	
Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>bel</b> B E D N Á Ř elektro projekty 604 665 735 482 720 472 elektro.bednar@atlas.cz
Jaromír Bednář	Renata Bednářová	Jaromír Bednář	
Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel: Město Turnov	Datum	Číslo zakázky	03.2010
Akce: REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU ELEKTROINSTALACE	Měřítko	Výtisk č.	
	1 : 100		
Příloha: SITUACE	Příloha č. F.1.4.2g.01-2		