


| Č. | MÍSTNOST | m ² |
|-------|--------------------------|----------------|
| 0.01 | CHODBA | 17,1 |
| 0.02 | CHODBA | 6,2 |
| 0.03 | SCHODIŠTĚ | 7,7 |
| 0.04 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 3,0 |
| 0.05 | ROZVODNA NN | 18,5 |
| 0.06 | KLAD 1-oŠKS | 13,3 |
| 0.07 | SKLAD | 45,9 |
| 0.08 | SKLAD 2 - ODBOR DOPRAVY | 26,0 |
| 0.09 | MÍSTNOST SPRÁVY A OCHRBY | 28,3 |
| 0.10a | OKLIDOVÉ STROJ | 4,4 |
| 0.11 | CHODBA | 31,3 |
| 0.11 | ZÁZEMÍ OKLID.FIRMY | 16,2 |
| 0.12 | SKLAD | 7,7 |
| 0.13 | NIKA | 2,5 |
| 0.14 | SKLAD | 4,6 |
| 0.15 | SKLAD | 8,3 |
| 0.16 | SKLAD | 14,6 |
| 0.17 | MÍSTNOST PRO VÝSTROJ | 5,0 |
| 0.18 | SKLAD MTZ MP | 7,8 |
| 0.19 | SUŠARNA | 10,4 |
| 0.20 | SKLAD ZBRANI | 5,0 |
| 0.21 | CHODBA | 16,8 |
| 0.22 | ARCHIV | 2,4 |
| 0.23 | SCHODIŠTĚ | 6,4 |
| 0.24 | ŠATNA ŽENY | 4,9 |
| 0.25 | PŘEDSÍN WC | 1,2 |
| 0.26 | WC ŽENY | 1,5 |
| 0.27 | SPRCHA ŽENY | 2,0 |
| 0.28 | ŠATNA MUŽI | 14,0 |
| 0.29 | PŘEDSÍN WC | 1,2 |
| 0.30 | WC MUŽI | 1,5 |
| 0.31 | SPRCHA MUŽI | 1,4 |

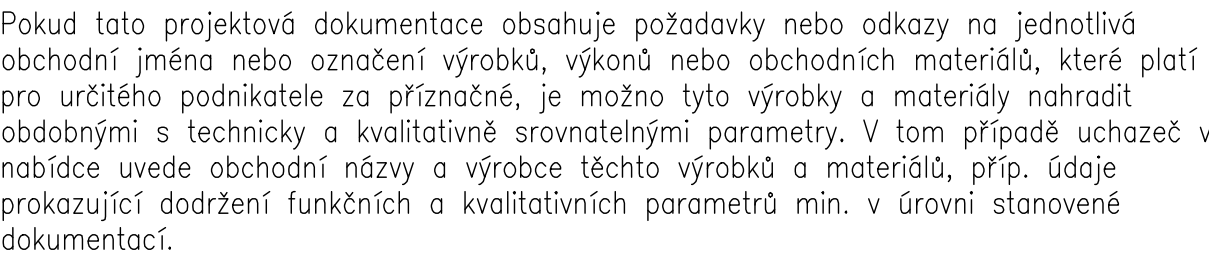

| | | |
|---|---------------------|------|
| SOUSTAVA NAPĚTÍ PRO VEDENÍ DIMENZOVANÁ NAD 10 mm ² | 3 PEN 50Hz 230/400V | TN-C |
| SOUSTAVA NAPĚTÍ DIMENZOVANÁ POD A VČETNĚ 10 mm ² | 3 NPE 50Hz 230/400V | TN-S |
| OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEVÝŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PŘEVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ. | | |

 **PROFES PROJEKT**
spol. s r. o.
stavební a projektční firma
Vejřichova 272 TURNOV
tel. 481319831 fax 481319832
e-mail: profesprojekt@profesprojekt.cz
www.profesprojekt.cz

bednář
elektro projekty
604 665 735
482 720 472
elektro.bednar@atlas.cz

Výtisk č.