



ULOŽENÍ KABELU NN VE VOLNÉM TERÉNU



ULOŽENÍ KABELU POD POJEZDNOU KOMUNIKACÍ

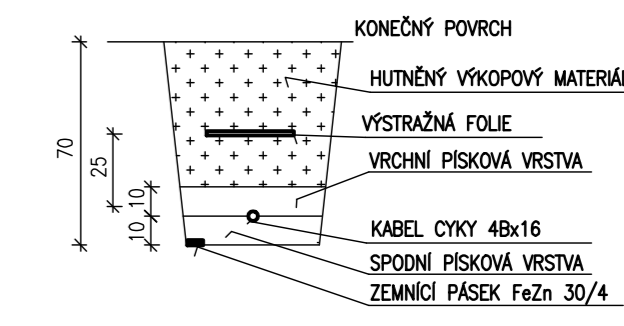

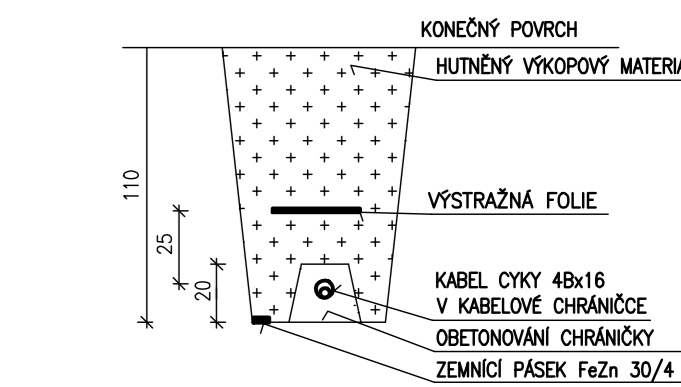

SVÍTIDLO 70W INSTALOVANÉ NA 6 METRŮ VÝSOKÉM STOŽÁRU
Dingo 1W 70 S-PC,1x70W

KABEL CYKY 4Bx16 + ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4
KABEL CYKY 4Bx16 ULOŽENÝ V CHRÁNIČCE

Typ sítě : 3 PEN 50Hz 230/400V TN-C

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Kontroloval	 stavění a projekční firma Vejprava 272 TURNOV tel. 48131851 fax 48131852 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Ing. Petr Štěpánek		

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval	 BEDNÁŘ elektro projekty 604 886 735 604 381 655 elektro.bednar@seznam.cz
Jaromír Bednář	Renata Bednářová		

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň:	DUR
Objednatel:	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov			Datum:	03.2016
Akce:	CHODNÍK TURNOV - SOBOTECKÁ ULICE IV. ETAPA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			Číslo zakázky:	16046
Příloha:	SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Měřítko:	Výšek č. 1 : 500
				Příloha č.	D.2