


IO-311.4 ZÁSOBNÍ VODOVODY PODÉLNÝ PROFIL – ŘAD č.1  
HDPE,100, SDR11, 90x8,2mm  
DÉLKA: 72,9m

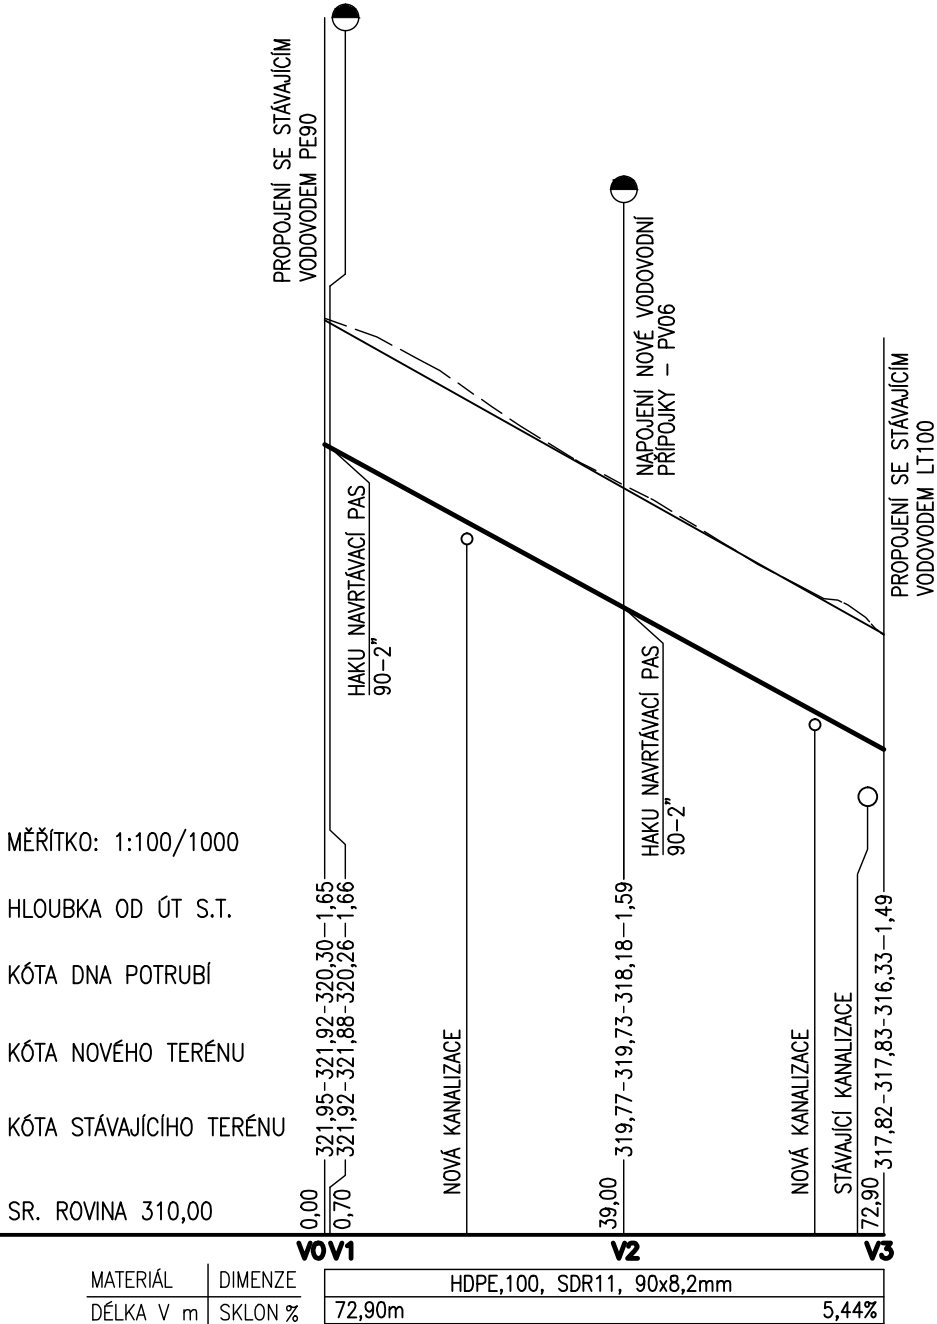

LEGENDA:

- NOVÝ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- NOVÝ VODOVOD

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PŘESNĚ URČIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ !!

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT spol. s r. o.</b> stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Štěpánek	Ota Hördler	Ing. Richard Müller	
			

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel: Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov		Datum	06.2017
Akce: BYTOVÁ ZÓNA HRUŠTICE - KÁROVSKO ETAPA IV., ČÁST B IO-311.4 ZÁSOBOVÁNÍ VODOVODY		Číslo zakázky	17068A
		Měřítko	
		Příloha č.	
Příloha: PODÉLNÝ ŘEZ - HLAVNÍ ŘAD		B.3.07	